

KTB.91.9007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.91.9007

Tanımı XPS (300 Kpa) levha ile bağıdadi duvar arasında ısı yalıtımı yapılması

Birimi m3

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	1383,75	0,00	0,00
2022-3	1393,75	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	542,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2023-1	2427,50	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2024	3561,25	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	2705,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

KTB.91.9007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

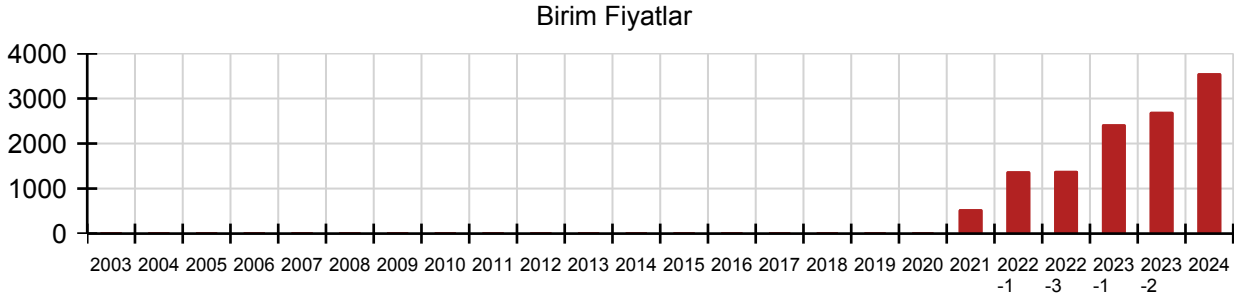

Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: İdarenin direktiflerine veya Onaylı projesi dođrultusunda mevcut veya yeniden yapılmıř bađdadi duvarlar arasında ısı yalıtımı yapılması amacıyla XPS levhaların temini, duvar arasındaki boşluklara göre kesilmesi ve yerine yerleřtirilmesi için gerekli her tür malzeme ve zayıyatı, inřaat yerindeki yüklenme, yatay ve diřey tařıma, boşaltma, iřçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıTL. dır.

ÖLÇÜ: Yerleřtirilen XPS levhaların hacmi ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : Uygulama öncesinde XPS malzemelerin su ile temasını önlemek için gerekli çalıřma yapılmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.91.9007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
		İşçilik		
10.100.1042	01.210	Yalıtımcı usta yardımcısı	Saat	1,000000
10.310.1541		Basma mukavemeti en az 300 kPa, 0.030<Isıl iletkenlik katsayısı < 0.035 W/(m.K) olan XPS levhalar, Basınç yükü ve sıcaklık şartlarında boyutsal kararlılığı DLT(2)5 sınıfı olan XPS levhalar	m3	1,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.