

## KTB.95.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.95.4001

**Tanımı** Data Koruma Parafuduru, POE Girişli

**Birimi** Adet

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	1394,71	15,77	0,00
2023-1	2675,00	12,00	6,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	538,75	10,00	5,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-3	1394,71	20,49	0,00
2023-2	3331,27	16,08	8,04
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2024	4809,38	62,50	31,25
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00

## KTB.95.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

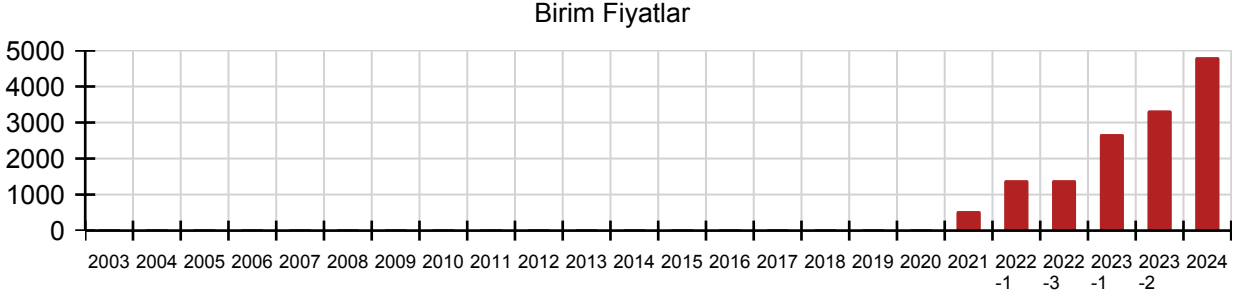

### Yapım Şartları

Dış IP kameraları Yıldırım Düşmeleri sonucu oluşan yüksek gerilim, veya bunların yarattığı manyetik alandan oluşan gerilimlerden korumak için her kamera için kamera Network Data girişlerine ve Panolarda bulunan Kenar Switchlerin, Besleme hatlarına ve data çıkışlarına parafudur konulacaktır. Yıldırım ve yüksek gerilimlere karşı, koruyabilmek için kullanılacak zayıf akım parafuduru, asgari -40 / +70 derece dış ortam sıcaklık değerleri arasında sorunsuz çalışabilecektir. POE korumalı dataparafudurları, 60 V ve üzerinde korumaya geçecektir, deşarj akım kapasitesi 2 kA yada daha yüksek olacaktır. Her türlü malzeme, işçilik, yatay-düşey taşıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yüklenici karı dahil fiyata dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.95.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.