

KTB.95.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.95.4002

Tanımı Cihaz 220 V AC Besleme Girişi Koruma Parafuduru

Birimi Adet

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	1025,23	15,77	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-3	1025,23	20,49	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-1	3675,00	12,00	6,00
2023-2	4576,60	16,08	8,04
2021	470,00	10,00	5,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

KTB.95.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

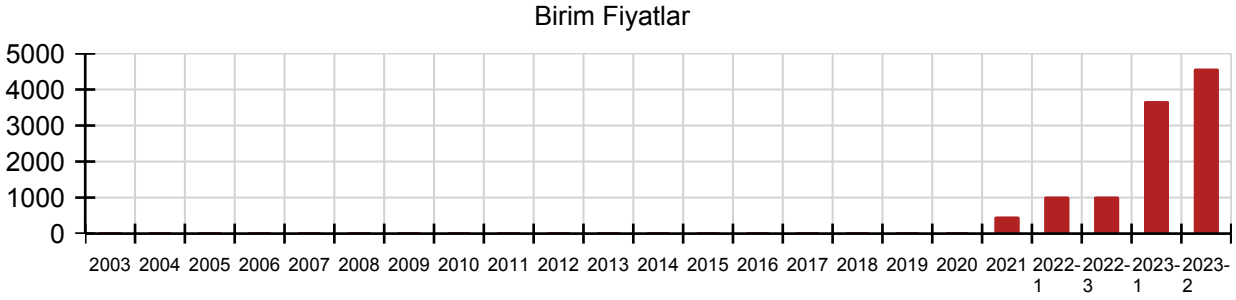

Yapım Şartları

220 V AC Besleme Parafudrları, izin verilen maksimum çalışma voltajı asgari 275 V AC, Nominal yıldırım koruma akımı asgari nötr-toprak arası 20kA ve maksimum yıldırımdan koruma akımı asgari nötr-toprak arası 40kA

KTB.95.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.