

## 35.491.4000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.491.4000

**Tanımı** DT-8 kablo: (Ölçü: m)  
8x0,22 mm<sup>2</sup> damar sayısında ve kesitinde, elektrolitik bakır iletkenli (TS EN 60228), PVC yalıtkanlı (TS EN 50290-2-21), izoleli damarlar katlar halinde bükülü ve alüminyum polyster bant ile sarılı, PVC dış kılıflı (TS EN 50290-2-22)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2024	27,67	17,25	8,63
2007	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

## 35.491.4000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

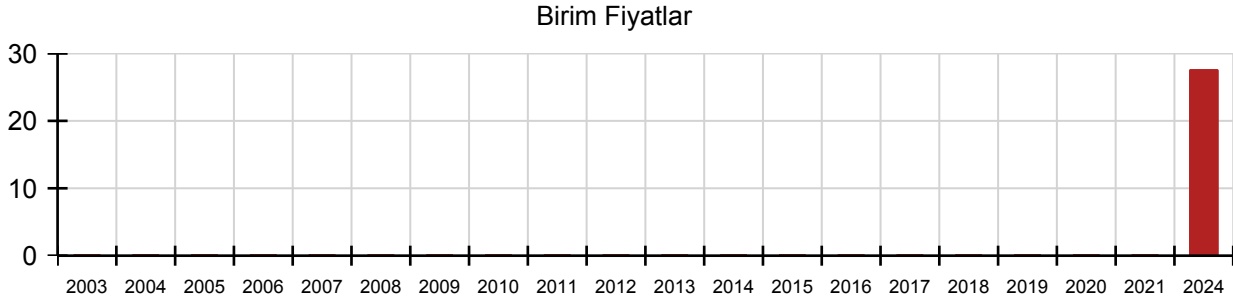

### Yapım Şartları

DT-8 kablo: (Ölçü: m)

8x0,22 mm<sup>2</sup> damar sayısında ve kesitinde, elektrolitik bakır iletkenli (TS EN 60228), PVC yalıtkanlı (TS EN 50290-2-21), izoleli damarlar katlar halinde bükülü ve alüminyum polyester bant ile sarılı, PVC dış kılıflı (TS EN 50290-2-22), TS EN 60332-1-2 standardına ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliđe uygun olarak üretilmiş, VDE 0812'ye uygun kablunun temini, işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.491.4000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.