

## 15.341.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.341.1101

**Tanımı** 10 cm kalınlıkta basma mukavemeti en az 100 kPa (üzeri gezilmeyen teras çatılarda) ekspande polistren levhalar (EPS ) ile ısı yalıtımı yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 282,06       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 264,56       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 265,15       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 257,33       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 231,56       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 171,94       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 128,16       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 111,48       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.341.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

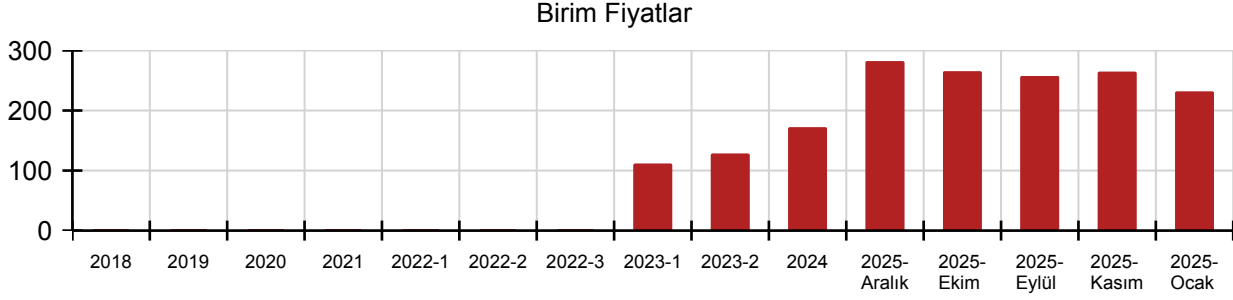

### Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhalarının serileceği zemin üzerine, 10 cm kalınlıktaki EPS levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Not:

1) Ekspande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.

## 15.341.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                      | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme                                                                                                                                                     |        |          |
| 10.310.1421 |                 | Basma mukavemeti en az 100 kPa<br>(üzeri gezilmeyen teras çatılarda)<br>Ekspande Polistren Köpük (EPS)<br>Levhalar, Geleneksel Teras Çatı<br>Detayları İçin | m3     | 0,105000 |
|             |                 | (Zaiyat dahil)                                                                                                                                              |        |          |
|             |                 | İşçilik                                                                                                                                                     |        |          |
| 10.100.1042 | 01.210          | Yalıtımcı usta yardımcısı                                                                                                                                   | Saat   | 0,150000 |
|             |                 | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey<br>taşıma ve boşaltma)                                                                                              |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.