

## 32.26.1.2-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>32.26.1.2-010</b>
<b>Tanımı</b>	1kV, 3x240sc/120sc mm <sup>2</sup> YAVV Cıv.Ek Mufu
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	454,68	302,30	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	284,96	201,94	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	249,93	179,04	0,00
2022-1	822,44	475,16	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	155,96	105,53	0,00
2020	394,54	276,45	0,00
2014	178,93	116,82	0,00
2015	192,96	130,25	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	367,00	263,61	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	1462,14	820,89	0,00
2016	233,85	166,72	0,00

## 32.26.1.2-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

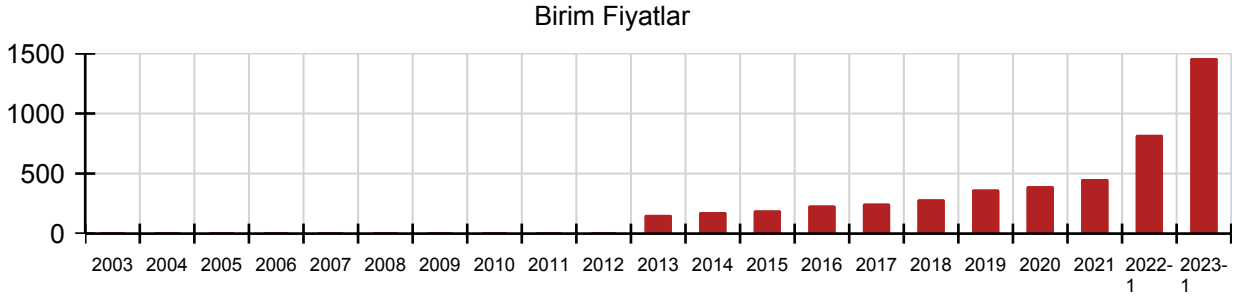

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, imal tarihi ve son kullanım tarihi ambalajında belirlenmiş, AG tesislerinde dahili ve harici tipleri aynı olan, 3.5kV ve daha yüksek gerilimlerde dahili ve harici tipleri ayrı ayrı boyutlandırılmış, kalıbı, izolasyonu sağlayan dolgu maddesi, hususi bantları, temizleyici maddeleri, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama için lüzumlu bilezik, kelepçe ve bakır telleri, 1 kV.'un üzerindeki harici tip başlıklarda izolatörleri, hunisi, özel macunu ve bantı dahil, komple kablo başlığı. (Kablo başlıklarının harici tiplerde bulunan izolatörler hariç) Dahili ve harici şartlarda aynı boyutlarda imal edilen, birleştireceđi kabloların kesitlerine (Akım taşıma kapasitesi ve ölçüleri bakımından) uygun ve damar sayısı kadar iletken bağlantı borusu dahil.
- b) Montaj: Poz 32.20.b.'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 32.26.1.2-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.