

15.440.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.440.1003 (Y.18.350/003)

Tanımı 120 mm genişlikte, min. 2,2 mm et kalınlığında eloksallı alüminyum kapak profilleri ile zeminlerde kaplama üstü dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar için) (yaya yüküne dayanıklı)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	20,85	0,00	0,00
2016	22,35	0,00	0,00
2017	26,55	0,00	0,00
2018	32,29	0,00	0,00
2019	40,26	0,00	0,00
2020	45,61	0,00	0,00
2021	58,35	0,00	0,00
2022-1	111,21	0,00	0,00
2022-2	154,53	0,00	0,00
2022-3	160,34	0,00	0,00
2023-1	202,21	0,00	0,00
2023-2	250,14	0,00	0,00
2024	318,01	0,00	0,00

15.440.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

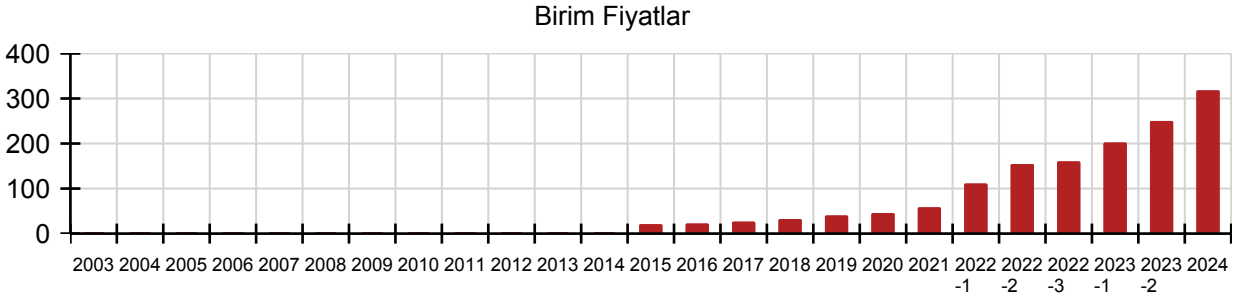

Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun dilatasyon fugasını oluşturan düzgün yüzeyin, alüminyum kapak profilindeki delik aralıklarına (maks. 45 cm) ve çapına uygun şekilde matkap ile delinmesi, 120 mm genişlikte, et kalınlığı min 2,2 mm olan eloksallı alüminyum kapak profilinin zemin yüzeyine bakacak arka yüzünün deliksiz tarafına, 10 mm genişlikte, 3 mm kalınlıkta butil bandın yapıştırılması, ardından profilin vida ve plastik dübel yardımı ile tek taraftan yüzeye monte edilmesi ve bantlı tarafın sıkıştırılması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı.

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.

Not:

- 1) Alüminyum kapak profilinin uygulanacağı yüzeyde yapılacak iyileştirme/düzeltilme uygulamaları kendi pozundan ödenir.
- 2) Dilatasyona yalıtım uygulaması yapılmış ise vida ve delik boyları yalıtımı delmeyecek şekilde seçilmelidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.440.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.2711	04.615/5B01	120 mm genişlikte, min 2,2 mm et kalınlığında Kapak Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin İçin) (Eloksallı - Maks. 45 cm aralıkla tek tarafından havsa baslı vida delikleri açılmış)	m	1,050000
10.420.1012	04.274/1	Vida ve plastik dübel	Adet	3,000000
		(Montaj malzemeleri karşılığı)		
10.200.2791	04.615/5Z01	Butil bant (her iki yüzü kendinden yapışkanlı, 3 mm kalınlık/10 mm genişlikte)	m	1,000000
19.100.1110	03.649/2	Matkabin 1 Saatlik ücreti	Saat	0,100000
		İşçilik:		
10.100.1032	01.032	Alüminyum ustası	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.