43.555.1024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.555.1024** **(36.19021)**
Tanımı	Çapı 1400 mm, boru hattının açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2993,93	0,00	0,00
2025-Kasım	2962,45	0,00	0,00
2025-Ekim	2893,24	0,00	0,00
2025-Eylül	2809,74	0,00	0,00
2025-Ocak	2417,26	0,00	0,00
2024	1826,89	0,00	0,00
2023-2	1134,60	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	780,01	0,00	0,00
2022-3	488,39	0,00	0,00
2022-2	399,51	0,00	0,00
2022-1	378,24	0,00	0,00
2021	244,78	0,00	0,00
2020	200,54	0,00	0,00
2019	174,14	0,00	0,00
2018	138,55	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.555.1024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

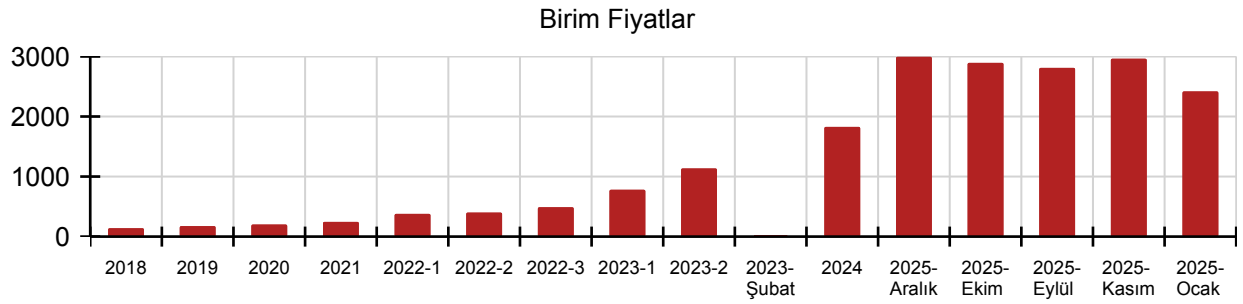

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş borunun (Ø1400 mm) etrafına sarılmak üzere, yuvarlak şekilde fabrikasınca özel olarak hazırlanmış 3 cm kalınlıkta cam yününün sarılması, üzerinden sicimle spiral şekilde bağlanması, bunun üzerine bitüm veya emsali tecrit maddesine batırılmış, kanaviçenin 33 cm eninde şeritler halinde kesilerek ve bu şeritler birbiri üzerine 5 cm binecek şekilde helozonik olarak sarılması, kanaviçe üzerinden 2 mm çapında galvanizli telle, tel araları 10 cm'den fazla olmamak üzere spiral şeklinde sarılarak bağlanması suretiyle her çeşit borunun dona karşı korunması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, açıktaki su borularının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.Ölçü:Açıktaki su borularının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.555.1024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.480.1803	04.278/3F	Galvanizli tel	kg	1,270000
40.120.1515		Bitüm doyurulmuş pamuklu kanaviçe	m²	5,940000
40.120.1561		Isı yalıtımında kullanılan plaka (1. dinamik sertlikte ısı iletkenlikhesap değeri ?0,40 W/mk, 30 kg/m³ yoğunluğunda, 3 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu)	m2	4,470000
40.120.1404	04.764/İB	Sicim	kg	0,127000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	3,950000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,950000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.