

## 25.288.5312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.288.5312 (193-262)

**Tanımı** Ø=450, Yalıtımlı Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Paslanmaz Çelik)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	608,00	26,00	13,00
2014	700,50	27,00	13,50
2015	580,00	75,00	37,50
2016	595,00	90,00	45,00
2017	602,00	97,00	48,50
2018	718,00	112,00	56,00
2019	880,84	106,85	53,43
2020	953,74	125,56	62,78
2021	1273,33	153,20	76,60
2022-1	1971,25	233,75	116,88
2022-2	2718,38	233,75	116,88
2022-3	2788,50	303,88	151,94
2023-1	3328,38	470,88	235,44
2023-2	4483,75	768,75	384,38
2024	7585,00	1268,75	634,38

## 25.288.5312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

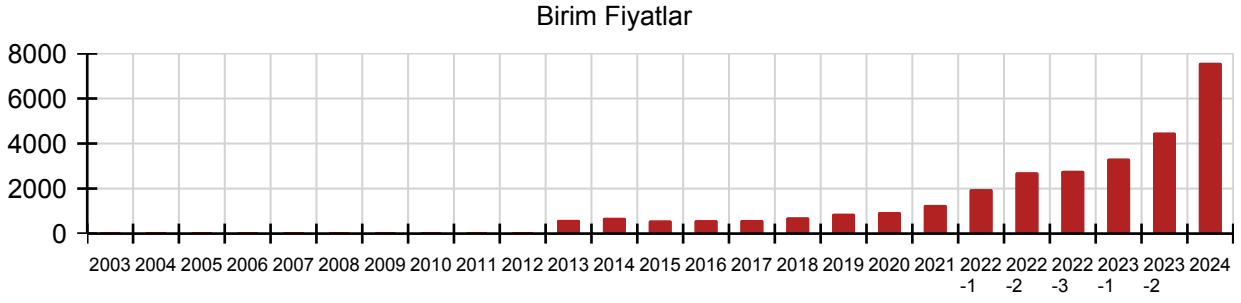

### Yapım Şartları

Alüminyum sac kaplama yerine paslanmaz çelik kaplama yapılması. Diğer özellikler BFT 25.288.5200 ile aynı.

Tek cidarlı bacaya 5 cm kalınlıkta taş yünü veya seramik yünü izolasyon üzeri gofrajlı alüminyum sac ile kaplama yapılmış; Diğer özellikler BFT 25.288.5000'deki gibi. Yalıtım malzemesinin 3 cm kalınlıkta taş yünü olması halinde BFT 25.288.5200'deki montajlı birim fiyatlar % 10 eksiltilecek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen ödenecektir.

## 25.288.5312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.288.5312		Ø 450 / Dış Kaplaması Pazlanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,700000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.