

## 25.288.5314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.288.5314 (193-264)

**Tanımı** Ø=600, Yalıtımlı Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Paslanmaz Çelik)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	802,00	102,00	51,00
2017	810,00	110,00	55,00
2018	966,00	126,00	63,00
2019	1183,13	110,28	55,14
2020	1309,71	129,58	64,79
2021	1665,74	158,11	79,06
2022-1	2578,75	241,25	120,63
2022-2	3583,88	241,25	120,63
2022-3	3656,25	313,63	156,82
2023-1	4331,00	486,00	243,00
2023-2	5792,50	793,75	396,88
2024	9808,75	1310,00	655,00

## 25.288.5314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

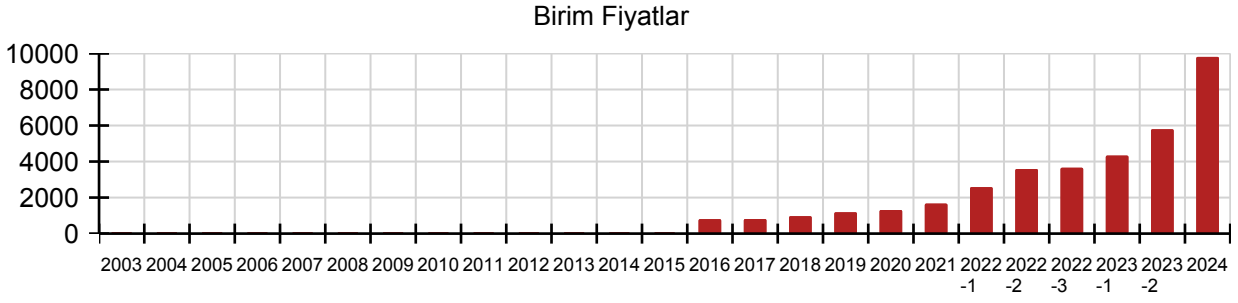

### Yapım Şartları

Alüminyum sac kaplama yerine paslanmaz çelik kaplama yapılması. Diğer özellikler BFT 25.288.5200 ile aynı.

Tek cidarlı bacaya 5 cm kalınlıkta taş yünü veya seramik yünü izolasyon üzeri gofrajlı alüminyum sac ile kaplama yapılmış; Diğer özellikler BFT 25.288.5000'deki gibi. Yalıtım malzemesinin 3 cm kalınlıkta taş yünü olması halinde BFT 25.288.5200'deki montajlı birim fiyatlar % 10 eksiltilecek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen ödenecektir.

## 25.288.5314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.288.5314		Ø 600 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,800000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.