

## 25.288.5316 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.288.5316 (193-266)

**Tanımı** Ø=800, Yalıtımlı Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Paslanmaz Çelik)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	1220,00	114,00	57,00
2017	1230,00	123,00	61,50
2018	1470,00	141,00	70,50
2019	1814,53	117,13	58,57
2020	1919,90	137,63	68,82
2021	2752,24	167,94	83,97
2022-1	4256,25	256,25	128,13
2022-2	5976,25	256,25	128,13
2022-3	6053,13	333,13	166,57
2023-1	7095,00	516,25	258,13
2023-2	9396,25	843,75	421,88
2024	15942,50	1392,50	696,25

## 25.288.5316 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

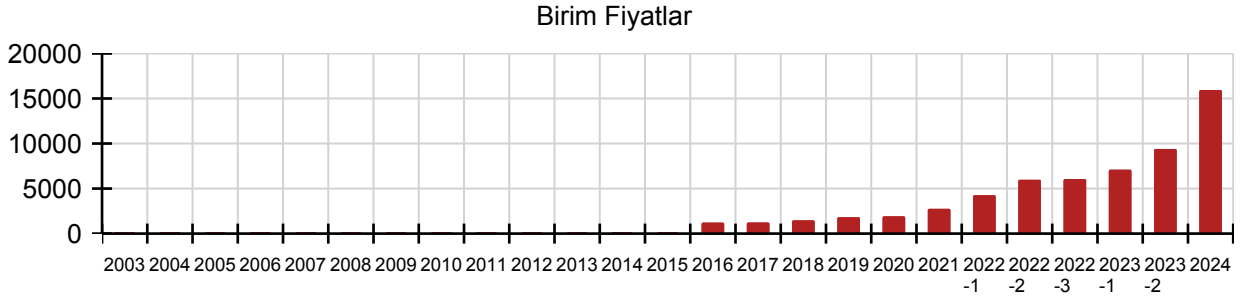

### Yapım Şartları

Alüminyum sac kaplama yerine paslanmaz çelik kaplama yapılması. Diğer özellikler BFT 25.288.5200 ile aynı.

Tek cidarlı bacaya 5 cm kalınlıkta taş yünü veya seramik yünü izolasyon üzeri gofrajlı alüminyum sac ile kaplama yapılmış; Diğer özellikler BFT 25.288.5000'deki gibi. Yalıtım malzemesinin 3 cm kalınlıkta taş yünü olması halinde BFT 25.288.5200'deki montajlı birim fiyatlar % 10 eksiltilecek, montaj bedelleri eksiltmeden aynen ödenecektir.

## 25.288.5316 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.288.5316		Ø 800 / Dış Kaplaması Pazlanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.