

35.135.3201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.135.3201 (725-721)

Tanımı En az 5(100) A, 3x230/400 V Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip Aktif Sayaçlar

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	139,00	14,00	7,00
2014	139,00	14,00	7,00
2015	141,00	15,50	7,75
2016	145,00	19,40	9,70
2017	160,00	20,90	10,45
2018	164,00	24,00	12,00
2019	171,00	30,40	15,20
2020	202,00	35,60	17,80
2021	232,00	35,60	17,80
2022-1	397,00	42,80	21,40
2022-2	462,12	42,80	21,40
2022-3	475,00	56,00	28,00
2023-1	840,00	87,00	43,50
2023-2	1020,00	140,00	70,00
2024	1190,00	266,00	133,00

35.135.3201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

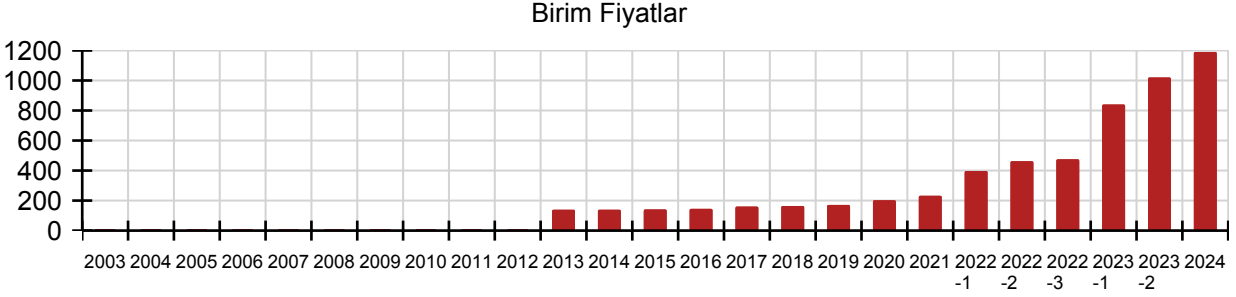

Yapım Şartları

TS EN 62053-21, TS EN 62052-11 standartlarına uygun, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı marka kaydı ve Tescil Belgesi olan, en fazla Sınıf: B (1) hata sınıfında ölçüm yapabilen, çalışma frekansı 50 Hz olan, sayaç ile bilgi haberleşmesi (TS EN 62056-21 standardına uygun) optik port ile sağlanabilecek ve RS485 çıkışa sahip olacaktır.

Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğine uygun, sayacın programına bağlı kalınarak, bir günü dakika hassasiyetinde 8 ayrı zaman dilimine kadar bölünebilme özelliğine sahip olan, IP 54 koruma sınıfı (TS EN 60529) toz ve su girmeyecek şekilde imal edilmiş, sayaç üzerinde arka zemini ışıklı ve 6 tam, 3 ondalık haneli dijital gösterge ekranı olan, sayacın kendi devresi üzerinde 100 yıllık gerçek zaman saati bulunan, 2014/32/AB Ölçü Aletleri Yönetmeliğine uygun, TEDAŞ onaylı üç fazlı dört telli zaman tarifeli elektronik tip aktif sayacın ve kaidesinin temini, işyerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.135.3201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.135.3201		En az 5(100) A, 3x230/400 V / Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip Aktif Sayaçlar / SAYAÇLAR (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.