35.500.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.500.1032** **(880-265)**
Tanımı	10x2x2,5+2,5 mm², J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları (VDE 0815)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	14,20	0,50	0,25
2014	17,50	0,55	0,28
2015	19,00	0,60	0,30
2016	19,80	0,75	0,38
2017	23,70	0,81	0,41
2018	28,40	0,95	0,48
2019	35,60	1,20	0,60
2020	35,90	1,45	0,73
2021	50,00	1,80	0,90
2022-1	84,50	2,35	1,18
2022-2	204,37	2,35	1,18
2022-3	206,00	3,10	1,55
2023-1	228,00	4,80	2,40
2023-2	301,00	7,70	3,85
2024	367,00	14,70	7,35

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.500.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

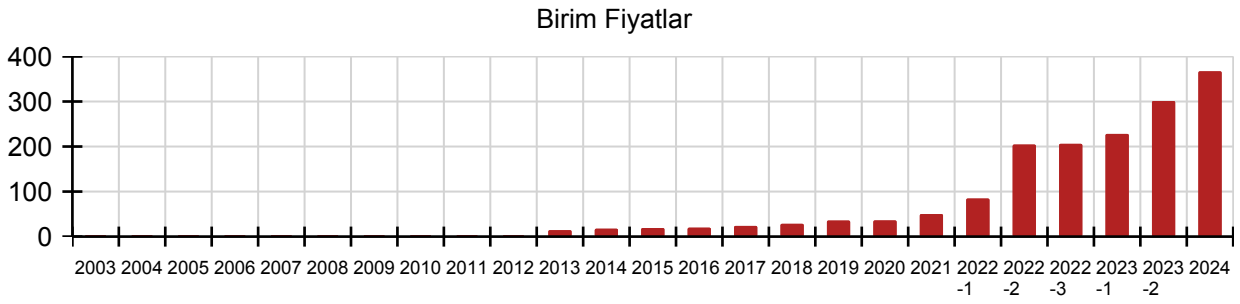

Yapım Şartları

Güvenlik sistemlerinde, haberleşmede, kapalı ve kuru alanlarda kullanılan, TS EN 60228'e uygun iletkenli, DIN VDE 0815'e uygun çalışma sıcaklık aralığı -30 °C ile +70 °C (sabit tesisat için) olan, TS EN 50290-2-21'e uygun, PVC damar izolasyonlu, perler bükülü, Alüminyum folyo sarılı, topraklama telli, dış kılıf TS EN 50290-2-22'ye uygun RAL 3000 kırmızı renkte PVC, PVC'nin alev geciktirmesi ve kendi kendine sönmesi TS EN 60332-1-2 standardına uygun, TS 13767 standardına uygun yangın alarm kablolarının işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dâhil.
Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip.?

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.500.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.500.1032		10 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,210000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.