

## 32.14.4-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.14.4-015

**Tanımı** 3x120ş/16 mm<sup>2</sup>, 8.7/15 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)  
(beton kanala, direğe, duvara)

**Birimi** m

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2015	110,15	12,42	7,02
2017	125,45	16,65	9,58
2013	100,01	10,40	5,82
2009	0,00	0,00	0,00
2019	172,98	25,37	14,47
2016	116,43	15,31	8,81
2006	0,00	0,00	0,00
2020	206,41	26,78	15,40
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	781,22	47,87	27,14
2023-1	1212,13	83,73	47,53
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	262,89	29,45	17,09
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	109,16	11,53	6,46
2010	0,00	0,00	0,00
2018	132,88	19,11	10,94

## 32.14.4-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

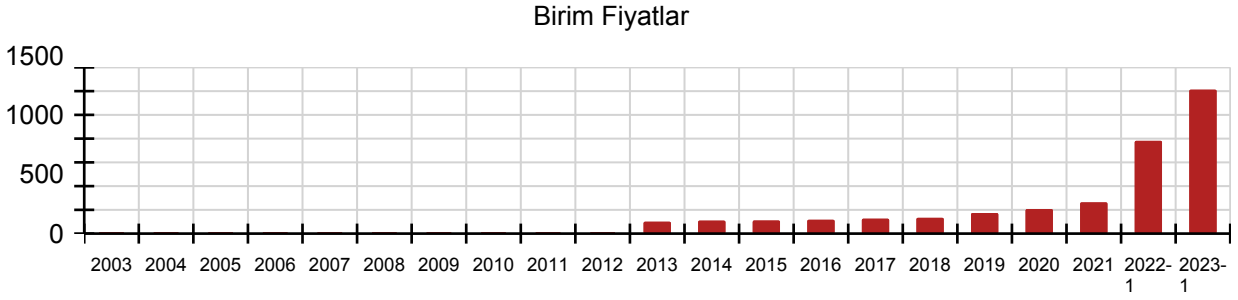

### Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

## 32.14.4-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.