

## 32.34-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.34-010

**Tanımı** 1kV, 2x70s mm<sup>2</sup> NYY K-Muf

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge (2024 ve Öncesi)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	107,19	88,09	0,00
2014	121,04	97,52	0,00
2015	132,48	108,73	0,00
2016	164,59	139,17	0,00
2017	176,30	149,46	0,00
2018	200,01	168,58	0,00
2019	259,23	220,08	0,00
2020	275,51	230,80	0,00
2021	310,10	252,40	0,00
2022-1	528,22	396,73	0,00
2022-2	528,22	396,73	0,00
2022-3	528,22	396,73	0,00
2023-1	928,23	685,43	0,00
2023-2	928,23	685,43	0,00
2024	1539,03	1174,54	0,00

## 32.34-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

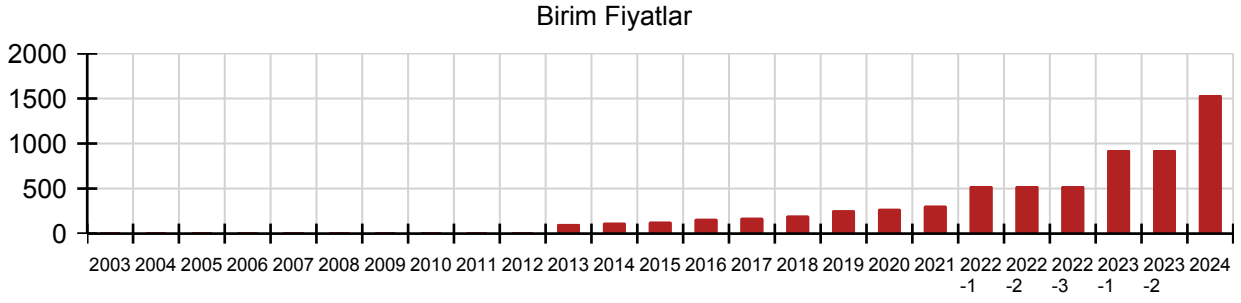

### Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlığının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlığı katoloğunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziğinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 32.34-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.