

## 11.1.1-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 11.1.1-010

**Tanımı** 17.5kV (Porselen, B Kat.750 kg) Dâhili Tip Bara Mesnet İzolatörü

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge (2024 ve Öncesi)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	62,98	20,86	8,39
2014	71,56	23,09	9,28
2015	78,15	25,75	10,35
2016	94,25	32,96	13,25
2017	102,52	35,40	14,23
2018	116,00	39,93	16,05
2019	149,18	52,14	20,95
2020	145,52	54,68	21,98
2021	178,03	59,80	24,03
2022-1	399,89	94,01	37,78
2022-2	399,89	94,01	37,78
2022-3	399,89	94,01	37,78
2023-1	845,64	162,43	65,27
2023-2	845,64	162,43	65,27
2024	1539,53	278,36	111,85

## 11.1.1-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

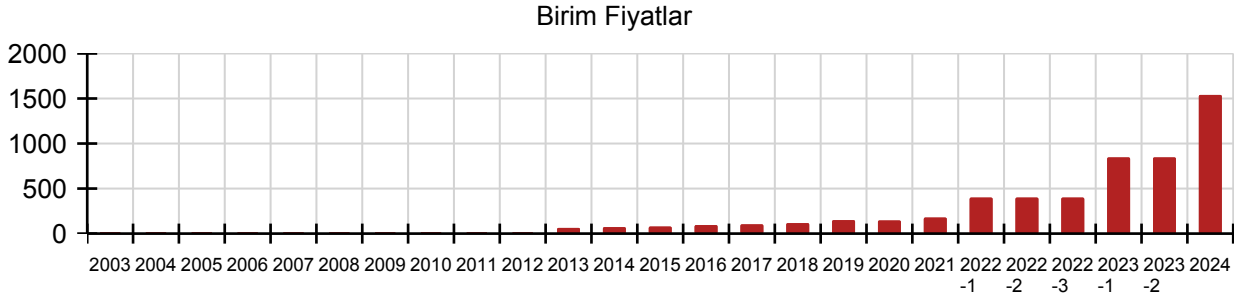

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatörü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatörü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit cıvataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatörlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatörü mesnet demirine bağlamak için gerekli cıvata ile serfil cıvatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 11.1.1-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.