

## 15.2-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>15.2-010</b>
<b>Tanımı</b>	36kV, 10kA ZnO Parafudr
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	350,39	255,55	102,73
2008	0,00	0,00	0,00
2015	263,61	185,91	74,73
2016	323,72	237,96	95,66
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	218,36	150,62	60,56
2020	553,25	394,61	158,63
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	1152,91	678,29	272,65
2003	0,00	0,00	0,00
2014	242,03	166,74	67,03
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	2208,35	1171,81	471,13
2019	524,92	376,28	151,26
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	394,33	288,24	115,87
2005	0,00	0,00	0,00
2021	658,14	431,52	173,46

## 15.2-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

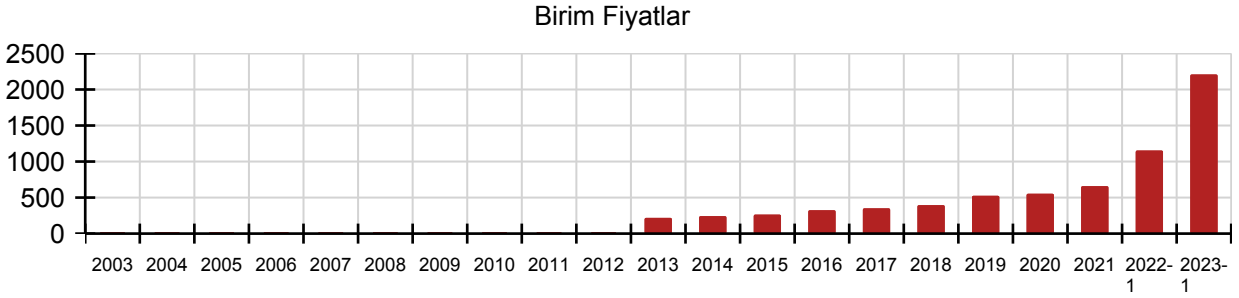

### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta seri atlama aralıklı, deęişken dirençli, porselen muhafazalı, iç basınç sınırlayıcı düzeneęe sahip AG ve OG veya deęişken metal oksit dirençli, atlama aralıksız, seramik yada polimer muhafazalı OG harici tip parafudr. OG parafudrlarda porselen veya polimer muhafazanın kaçak yolu mesafesi 25 mm/kV olacaktır, (kelepçe ile monte edilen tiplerde; sıcak daldırma galvanizli montaj kelepçelerin, bağlantı cıvata, somun ve rondelaların, malzeme bedeli parafudrların malzeme bedeline dahildir.)

b) Montaj: Parafudrların nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara göre montajı, (İletken ile parafudr arası bağlantı som bakır veya alüminyum iletken ile düzgün biçimde yapılacak, bakırın parafudra bağlanmasında kullanılan hava hattı klemensleri kablo pabucu, çelik-alüminyum iletkene bağlanmasında ise iki metal (Al-Cu) klemens, parafudr kelepçesini traverse raptetmek veya parafudrların sehpaye montajı için lüzumlu cıvataların malzeme ve montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Parafudrların tespiti için kullanılan demir bedeli Poz 5.4.1 veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir. Parafudrun direğe tabloya montajı halinde montaj bedelleri deęişmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.2-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.