

## 11.1.1-026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 11.1.1-026

**Tanımı** 17.5kV (Porselen, B Kat.800 kg) Harici Tip Bara Mesnet İzolatörü

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2015	74,86	21,75	8,75
2016	88,66	26,53	10,67
2017	100,33	29,14	11,72
2004	0,00	0,00	0,00
2013	61,01	18,32	7,36
2014	69,51	20,38	8,20
2022-1	412,24	87,86	35,43
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	144,62	48,28	19,43
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	879,69	155,18	62,34
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	148,15	45,24	18,22
2021	179,06	53,68	21,58
2010	0,00	0,00	0,00
2018	114,43	33,76	13,59

## 11.1.1-026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

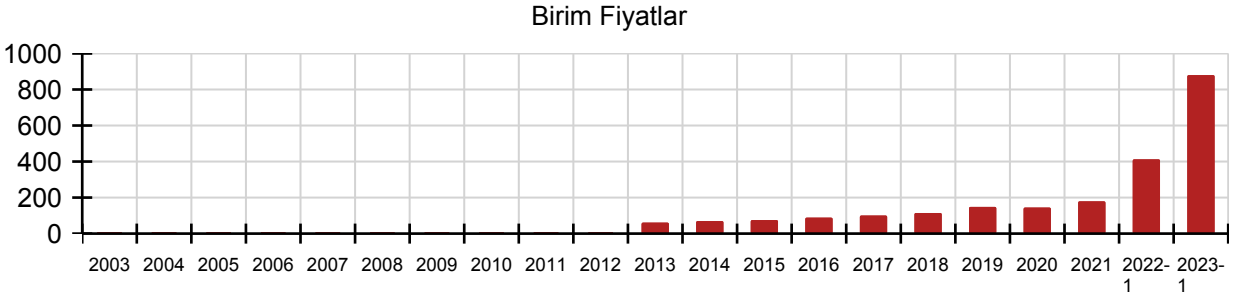

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatörü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatörü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit civataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatörlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatörü mesnet demirine bağlamak için gerekli civata ile serfil civatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

## 11.1.1-026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.