

22.4.8-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.4.8-006

Tanımı 17.5 kV, 1250A, 16kA Akım ve Gerilim Ölçü Hücresi (Hava Yalıtımlı)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 8866,00 | 1308,00 | 242,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 9862,00 | 1605,00 | 299,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 9978,00 | 1451,00 | 268,00 |
| 2016 | 10585,00 | 2041,00 | 385,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 13956,04 | 2493,32 | 467,58 |
| 2017 | 11986,00 | 2198,00 | 414,00 |
| 2020 | 19680,25 | 3428,66 | 641,80 |
| 2019 | 18500,30 | 3272,24 | 611,19 |
| 2022-1 | 72869,96 | 5976,34 | 1106,06 |
| 2021 | 25462,51 | 3743,80 | 702,75 |
| 2023-1 | 173048,73 | 10356,61 | 1900,46 |

22.4.8-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

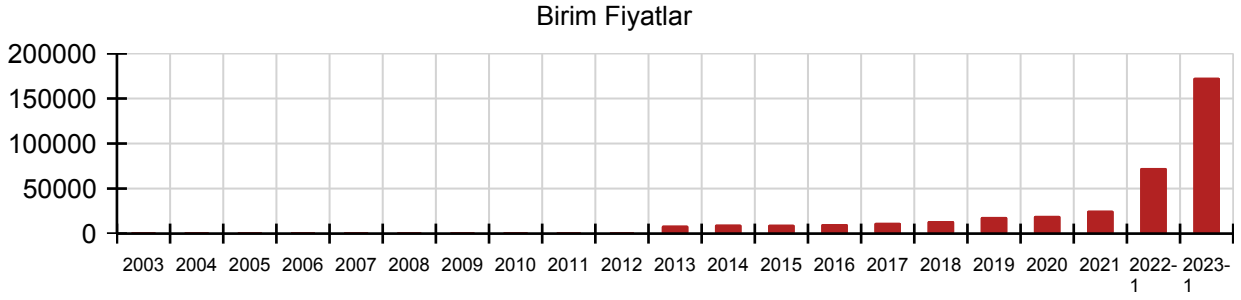

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

-Baralar

-Yük ayırıcısı

-Kaynak tarafını kısa devre eden ve topraklayan yük ayırıcısı

-3 Adet YG sigorta

-3 Adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır.)

-24 kV'a kadar faz-toprak ya da faz-nötr arasına bağlı, 36 kV gerilim seviyesinde ise faz-toprak arasına bağlı gerilim transformatörü3 Adet YG sigorta

- gerilim transformatörünün sekonder tarafında 3 adet AG sigorta, voltmetre komitatörü ve voltmetre,

- ampermetre ve sayaçlar,

- havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,

- mimik diyagram,

- şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri.

- termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ve gerilim ölçü hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.8-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.