

## 22.4.12-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 22.4.12-008

**Tanımı** 36 kV, 1250A, 16kA Kesicili Bara Bölme Hücresi (Yandan Çıkışlı) (Hava Yalıtımlı)

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

**Fasikül** 3. Bölge (2024 ve Öncesi)


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 459854,29    | 21857,44      | 3849,98         |
| 2023-2 | 268347,42    | 12584,40      | 2246,00         |
| 2023-1 | 268347,42    | 12584,40      | 2246,00         |
| 2022-3 | 112420,62    | 7259,33       | 1302,79         |
| 2022-2 | 112420,62    | 7259,33       | 1302,79         |
| 2022-1 | 112420,62    | 7259,33       | 1302,79         |
| 2021   | 38668,00     | 4524,73       | 828,21          |
| 2020   | 29695,95     | 4147,35       | 756,80          |
| 2019   | 27900,15     | 3960,62       | 721,10          |
| 2018   | 21033,43     | 3013,26       | 551,98          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 22.4.12-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

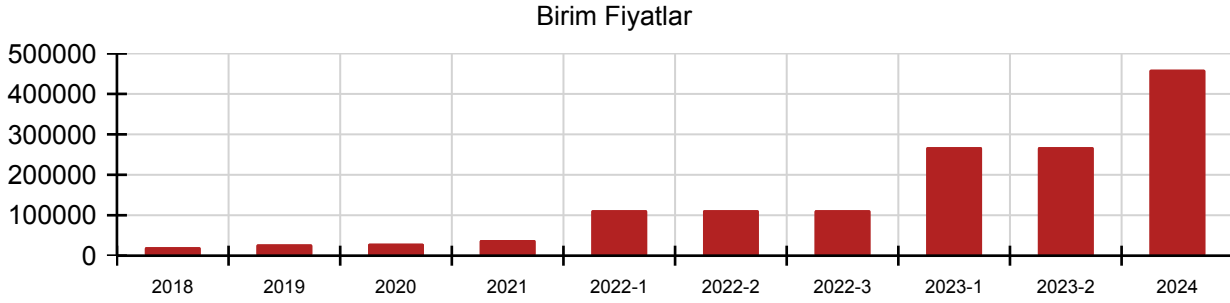

### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- ayırıcı (İDARECE, Gaz yalıtımlı veya hava yalıtımlı olduğu belirtilir),
- kesicinin kaynak tarafını kısa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayırıcısı,
- SF6 gazlı (mühürlü basınç sistemine sahip) veya vakumlu tipte Kesici,
- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)
- çıkış baralarının gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri.
- Koruma ve yardımcı Röleleri (röle şartnamesine uygun) (karakteristikleri teklife esas işlerin listesinde İDARE'ce belirtilir),
- havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,
- mimik diyagram,
- kilitleme düzenleri,
- termostat kontrollü ısıtıcı Kesicili bara bölme hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 22.4.12-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.