

32.34.8-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.34.8-001
Tanımı	35kV, 1x35s/16 mm ² YE3SV Harici Silikon Kablo Başlığı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	207,17	178,22	0,00
2014	232,96	197,29	0,00
2015	255,98	219,97	0,00
2016	320,12	281,57	0,00
2017	343,09	302,38	0,00
2018	388,74	341,06	0,00
2019	504,61	445,23	0,00
2020	534,74	466,91	0,00
2021	598,10	510,58	0,00
2022-1	1002,00	802,54	0,00
2022-2	1002,00	802,54	0,00
2022-3	1002,00	802,54	0,00
2023-1	1754,86	1386,56	0,00
2023-2	1754,86	1386,56	0,00
2024	3047,68	2375,97	0,00

32.34.8-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

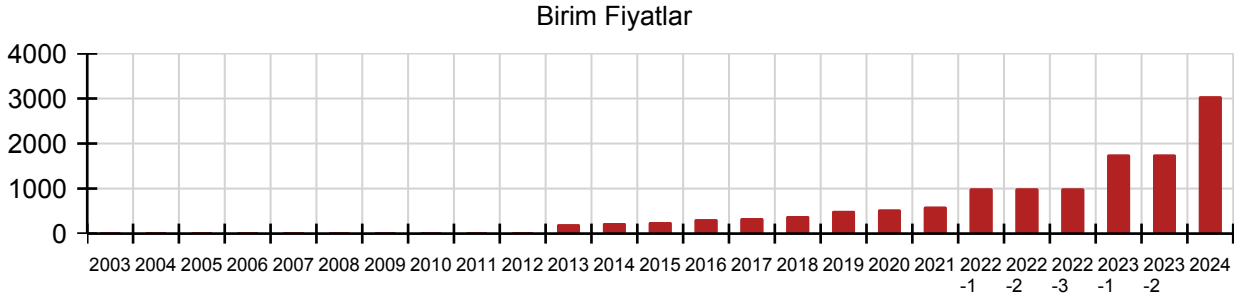

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş, imal tarihi ve son kullanma tarihi ambalajında belirlenmiş, silikon-kaçuk izolatörlü (kaçak yolu mesafesi montaj yerindeki ortam kirliliğine göre uygun olarak seçilmiş) bir ve üç damarlı PVC ve XLPE (çapraz polietilen) yalıtkanlı 5,8/10-8,7/15-20,3/35kV'luk kablolarda kullanılan kablo başlıkları. Silikon kaçuk izolatörlü kablo başlığı; maksimum işletme sıcaklığına dayanıklı, yumuşak silikon kaçuktan yapılmıştır. Başlığın iç kısmı elektrik alanının düzgün dağıtılabilmesi için iletken ve elastik malzemedeki deflektör yerleştirilmiş olarak imal edilmiş olacaktır. Silikon kaçuk izolatörlü kablo başlığı malzeme bedeline, montaj için lüzumlu eritici malzeme, silikon pasta, kablo ve topraklama papuçları, PVC bant yapıştırıcısı, montaj talimatı vs. dahil komple kablo başlığı.

b) Montaj: PVC ve XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kabloların yarı iletken tabakası soyulduktan sonra yalıtkan üzerine özel silikon pasta sürülerek kablo başlığı, kablo damarı üzerine sonuna kadar sıkıca geçirilecek ve başlık dip kısmı kablonun bakır ekranı ile temas edecek şekilde oturtulacaktır. Kablo başlığının dış yüzeyine antımagnetik kelepçesi ve bakır topraklama iletkeni takılacaktır. Kablonun emniyeti için ikinci bir topraklama kablo damarlarının ayırma noktalarından yapılacaktır. Silikon kaçuk izolatörlü kablo başlığı malzeme bedeli ile birlikte verilen montaj malzemelerinin montajı ve başlığın tespiti için lüzumlu cıvata vs küçük malzeme montaj fiyatına dahildir. Silikon kaçuk İzolatörlü kablo başlığının montajı; montaj talimatına uygun olarak yapılacaktır. Silikon kablo başlığının nakli, nakliye için sigorta masrafları, montaj bedeli içindedir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.34.8-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.