

## 32.27.1.1-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>32.27.1.1-014</b>
<b>Tanımı</b>	1kV, 3x185s/95 mm <sup>2</sup> NYCY Ek Mufu
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	137,96	104,93	0,00
2014	156,85	116,16	0,00
2023-1	1236,46	816,37	0,00
2015	170,59	129,51	0,00
2016	209,75	165,78	0,00
2022-1	700,14	472,63	0,00
2024	2482,58	1398,91	0,00
2017	224,48	178,04	0,00
2019	329,90	262,17	0,00
2018	255,21	200,82	0,00
2020	352,31	274,95	0,00
2021	400,51	300,68	0,00

## 32.27.1.1-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

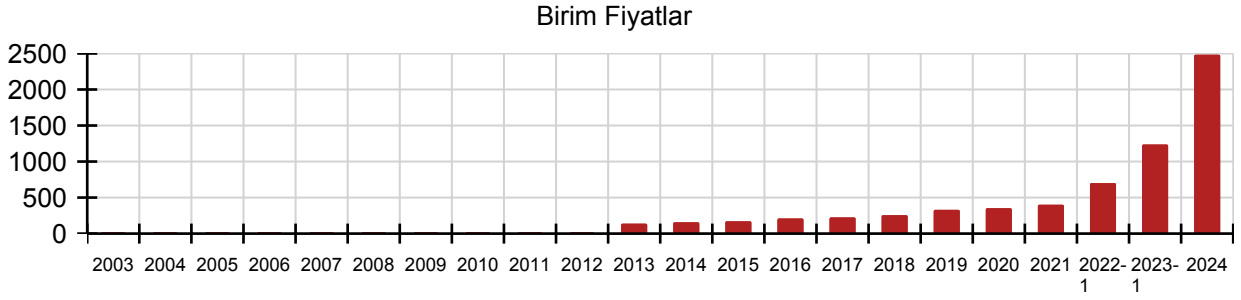

### Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlıđının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlıđı katolođunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziđinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 32.27.1.1-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.