

## 32.31-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>32.31-014</b>
<b>Tanımı</b>	35kV, 3x150s/25 mm <sup>2</sup> YE3SV Ek Mufu
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	1001,00	643,10	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	1304,67	917,83	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	871,51	580,94	0,00
2019	2047,15	1451,32	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	1394,17	985,67	0,00
2020	2202,58	1522,02	0,00
2015	1078,44	717,06	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	1590,22	1111,77	0,00
2022-1	4617,55	2616,11	0,00
2021	2542,56	1664,37	0,00
2023-1	8215,17	4519,57	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

## 32.31-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

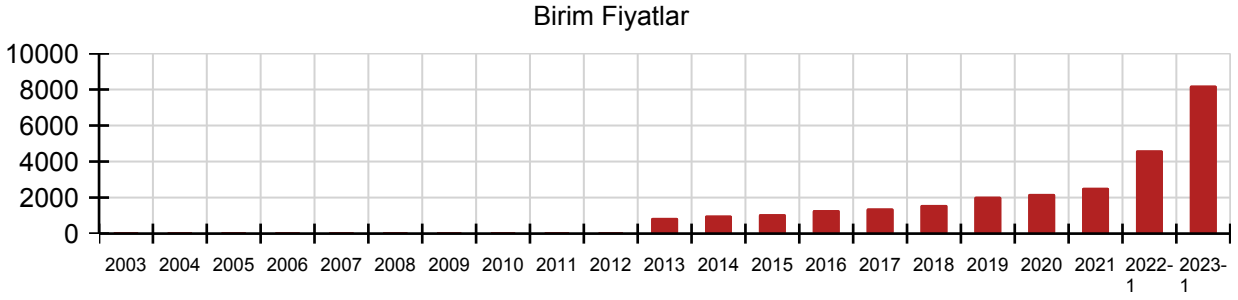

### Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlığının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlığı katoloğunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziğinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 32.31-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.