

22.4.12-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.4.12-006

Tanımı 17.5 kV, 1250A, 16kA Kesicili Bara Bölme Hücresi (Yandan Çıkışlı) (Hava Yalıtımlı)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 12542,00 | 2427,00 | 455,00 |
| 2013 | 10509,00 | 1560,00 | 286,00 |
| 2017 | 14204,00 | 2616,00 | 489,00 |
| 2015 | 11687,00 | 1911,00 | 354,00 |
| 2018 | 16540,38 | 2970,22 | 551,98 |
| 2019 | 21929,25 | 3901,49 | 721,10 |
| 2020 | 23327,07 | 4087,60 | 756,80 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 11826,00 | 1730,00 | 317,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 30174,17 | 4462,45 | 828,21 |
| 2022-1 | 86333,03 | 7140,91 | 1302,79 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 204984,42 | 12381,09 | 2246,00 |

22.4.12-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

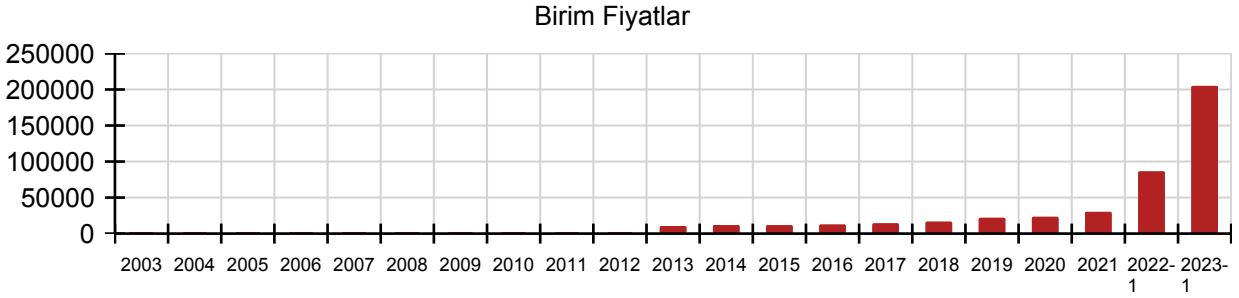

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- ayırıcı (İDARECE, Gaz yalıtımlı veya hava yalıtımlı olduğu belirtilir),
- kesicinin kaynak tarafını kısa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayırıcısı,
- SF6 gazlı (mühürlü basınç sistemine sahip) veya vakumlu tipte Kesici,
- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)
- çıkış baralarının gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri.
- Koruma ve yardımcı Röleleri (röle şartnamesine uygun) (karakteristikleri teklife esas işlerin listesinde İDARE'ce belirtilir),
- havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,
- mimik diyagram,
- kilitleme düzenleri,
- termostat kontrollü ısıtıcı Kesicili bara bölme hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.12-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.