

## 11.6-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>11.6-002</b>
<b>Tanımı</b>	K2 (Normal Tip) H.H. Zincir İzolatörü
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	70,57	22,60	9,04
2016	45,44	12,47	5,02
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	32,56	8,61	3,46
2014	37,15	9,58	3,85
2008	0,00	0,00	0,00
2018	55,35	15,85	6,36
2019	72,46	21,22	8,50
2017	51,47	13,69	5,50
2022-1	202,33	41,09	16,39
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	392,56	72,43	28,85
2009	0,00	0,00	0,00
2021	95,82	25,08	10,03
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	39,19	10,22	4,11

## 11.6-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

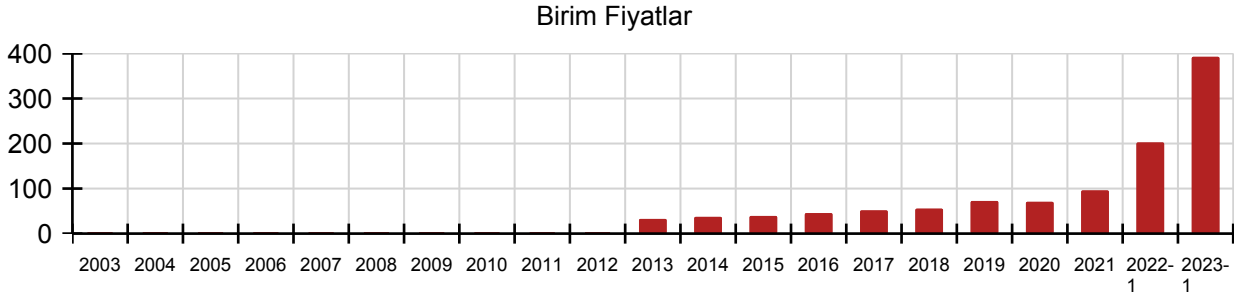

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, porselen veya camdan mamul, disk tipi, ünite bağlantıları toplu yuvalı tip mafsallarla yapılan, uygun kilitleme tertibatı (kopilya) ile teçhiz edilmiş zincir izolatör ünitesi, normal tiplerde beher ünitenin kaçak yolu mesafesi U 40 BL için 185 mm., U 60 BL için 280 mm., U 100 BL 280 mm.dir.
- b) Montaj: Poz 11.9.b.'deki şartlarla.

## 11.6-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.