

25.480.2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.480.2203 (266-503)

Tanımı Yalıtım kalınlığı: 15 mm, Poliüretan yanma sınıfı Class 0 olan akustik köpük levha ile akustik yalıtım yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	699,96	250,91	125,46
2025-Kasım	696,45	248,75	124,38
2025-Ekim	686,50	242,58	121,29
2025-Eylül	673,39	234,98	117,49
2025-Ocak	580,63	203,13	101,57
2024	433,13	154,38	77,19
2023-2	299,81	93,44	46,72
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	215,63	56,88	28,44
2022-3	174,20	36,56	18,28
2022-2	165,68	28,04	14,02
2022-1	124,29	28,04	14,02
2021	97,00	30,50	15,25
2020	78,00	25,00	12,50
2019	66,00	21,20	10,60
2018	53,50	17,10	8,55

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.480.2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

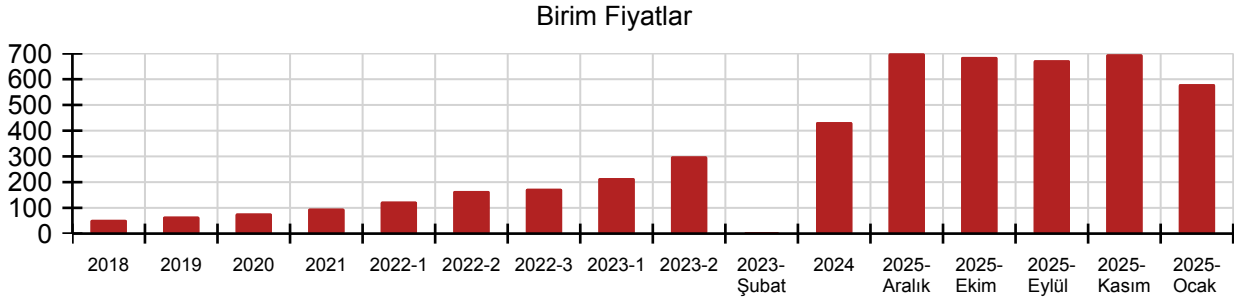

Yapım Şartları

Projesinde akustik yalıtımın yapılacağı gösterilen havalandırma kanallarının ses izolasyonu için, kanal iç yüzeylerinin toz, yağ ve kirden temizlenmesi; kanal kesiti ve hava debilerine uygun olarak seçilen, 75-100 kg/m³ yoğunlukta, yüzeyinde alev ilerlemeyen, kendinden sönmümlü, TS EN 13501-1+A1'e göre yangına tepki sınıfı °C olan ve ısı iletkenlik katsayısı ? (40 °C) ? 0.040 W/mK olan poliüretan köpük levhaların, önce inceltici ile karıştırılan yapıştırıcının kanal iç cidarlarına metrekare sarfiyatı 0,5 litre olacak şekilde sürülmesinden sonra, kanal iç cidarına düzgünce yapıştırılması, işyerinde temini ve montajının yapılması.

Not: Yukarıda verilen yangın mukavemeti ile ve ? değerleri test raporlarıyla kanıtlanacaktır.

25.480.2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.480.2203		Yalıtım kalınlığı 15 mm. / Poliüretan yanma sınıfı Class 0 olan akustik köpük levha ile akustik yalıtım yapılması / Akustik Yalıtım (Rayici)	m²	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,650000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.