

## 25.470.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | 25.470.1205 (261-255)                                                                                  |
| Tanımı  | Ø=1.500 mm'ye kadar 1,2 mm, Kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması |
| Birimi  | m <sup>2</sup>                                                                                         |
| Kurum   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                          |
| Fasikül | Havalandırma ve Klima Tesisatı                                                                         |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 1841,25      | 902,50        | 451,25          |
| 2023-2 | 1268,38      | 546,88        | 273,44          |
| 2023-1 | 888,75       | 333,75        | 166,88          |
| 2022-3 | 742,76       | 215,31        | 107,66          |
| 2022-2 | 693,08       | 165,63        | 82,82           |
| 2022-1 | 515,63       | 165,63        | 82,82           |
| 2021   | 238,00       | 52,00         | 26,00           |
| 2020   | 191,00       | 42,30         | 21,15           |
| 2019   | 150,00       | 36,00         | 18,00           |
| 2018   | 136,00       | 28,40         | 14,20           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.470.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

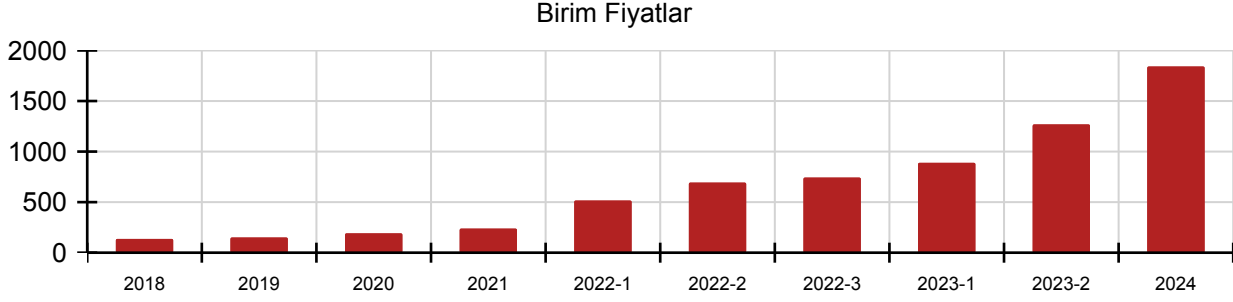

### Yapım Şartları

TS EN 12237'ye uygun DX 51 D+Z 275 gr/m<sup>2</sup> çinko kaplı şerit rulo galvanizli sacın özel makinesinde S tipi spiral kenetleme yöntemi ile yuvarlak kanal haline getirilmesi, sızdırmazlık temin edecek contalı fittings parçaları ile montajı, kelepçe, vidalı askı çubukları ve benzeri askı elemanları ile standardına uygun olarak tavan ya da duvara tespit edilmesi. TS EN 1507 standardına uygun sızdırmazlık temin etmek amacı ile tasarımcının projede belirttiği basınç sınıfına göre sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır.

## 25.470.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                     | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                        |        |          |
| 20.470.1205 |                 | Ø 1500 mm e kadar 1,2 mm / Kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici) | m²     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                         |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                   | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                             | Saat   | 2,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                                    | Saat   | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.