

25.452.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.452.1307 (1021-607)
Tanımı	35.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 675 paskala (75mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 675 paskala (75mm SS'n
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	251865,79	20705,85	10352,93
2025-Kasım	247430,27	20528,18	10264,09
2025-Ekim	245471,87	20017,80	10008,90
2025-Eylül	241986,88	19390,58	9695,29
2025-Ocak	201315,00	16762,50	8381,25
2024	154503,00	12690,00	6345,00
2023-2	141861,00	7687,50	3843,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	100446,00	4755,00	2377,50
2022-3	62492,99	3071,25	1535,63
2022-2	61642,49	2362,50	1181,25
2022-1	29700,00	2362,50	1181,25
2021	18684,00	1430,00	715,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	14364,00	992,00	496,00
2018	12708,00	784,00	392,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.452.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

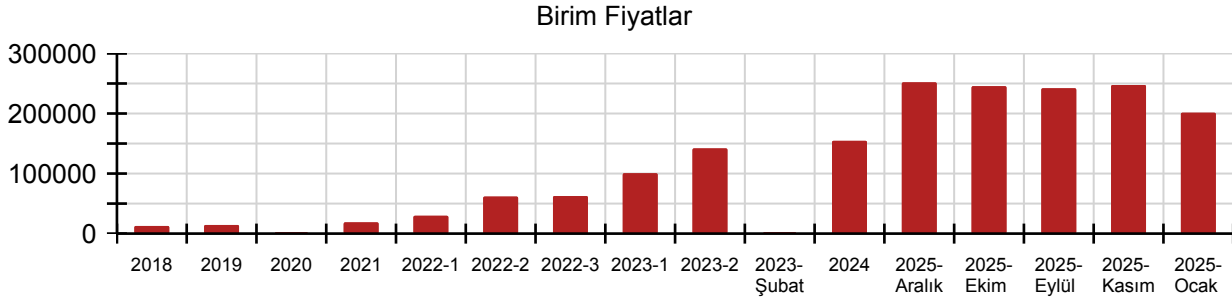

Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, Çatı tipi, tek kademeli, tek yönlü, gücü yaklaşık 10 kW, susturuculu, kontrol panolu, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı aksiyal duman atım fanının; işyerinde temin edilmesi, titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara esnek (flexible) ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, görülen kısımların sıcağa dayanıklı tabanca boya ile iki kat boyanması (Elektrik tesisat ve motoru, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecektir.) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur). (Titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dâhil).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.452.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.