

25.458.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.458.1107 (257-207)

Tanımı (80.000 kcal/h) 88 kW, Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	28513,04	2014,99	1007,50
2025-Kasım	28002,91	1997,70	998,85
2025-Ekim	27796,16	1948,05	974,03
2025-Eylül	27416,19	1887,00	943,50
2025-Ocak	22781,25	1631,25	815,63
2024	18150,00	1237,50	618,75
2023-2	12823,25	750,00	375,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9077,50	453,75	226,88
2022-3	7478,25	292,50	146,25
2022-2	7410,75	225,00	112,50
2022-1	5250,00	225,00	112,50
2021	2920,00	252,00	126,00
2020	2340,00	206,00	103,00
2019	1920,00	175,00	87,50
2018	1470,00	138,00	69,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.458.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

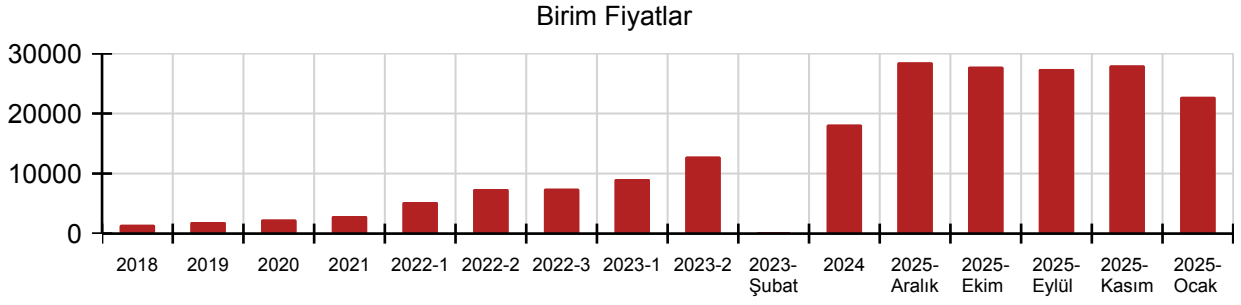

Yapım Şartları

Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı ısıtıcı (fiyata esas kapasite Logaritmik $t_m = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$, sıcak su ile çalışması ve serpantinde alın hızı 3 m/sn).

25.458.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.458.1107		(80000 kcal/h) 88 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.