

25.652.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.652.1401 (694-1301)
Tanımı	3x35 m³/h (Tank=500 litre), Medikal hava merkezi
Birimi	Tk
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Hastane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1121630,90	17857,25	8928,63
2025-Kasım	1116981,26	17688,76	8844,38
2025-Ekim	1105678,20	17262,25	8631,13
2025-Eylül	1095719,85	16725,05	8362,53
2025-Ocak	964453,69	14453,69	7226,85
2024	882474,83	10987,33	5493,67
2023-2	671112,50	7687,50	3843,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	478630,00	4755,00	2377,50
2022-3	388882,50	3071,25	1535,63
2022-2	388173,75	2362,50	1181,25
2022-1	262237,50	2362,50	1181,25
2021	149100,00	3420,00	1710,00
2020	116600,00	2800,00	1400,00
2019	86610,00	2380,00	1190,00
2018	77900,00	1880,00	940,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.652.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

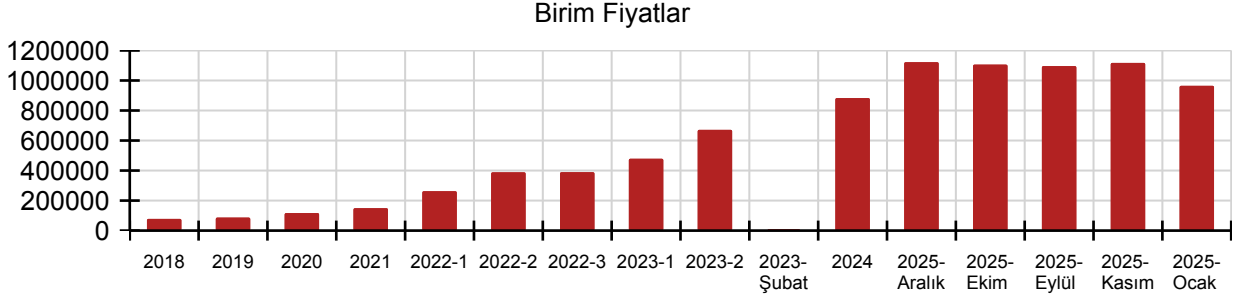

Yapım Şartları

Üçlü kompresör grubu, otomatik kontrol paneli, hava deposu, kurutucu, filtre grubu ve basınç regülatörleri ile komple, kontrol paneli yeterli basınç depo edilinceye kadar kompresörleri sırayla veya gerektiği kadarını devreye alan veya devreden çıkarabilen. TS EN ISO 7396-1 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, Otomatik kontrol paneli, haberleşme protokollerine uygun otomasyona ve bilgisayar sistemine bilgi aktarabilen, alarm, hava tankı, 3 adet Vidalı kompresör (sistem eş yaşlanmalı), filtre grubu, kurutucu (Basınçlı hava kurutucuları Avrupa Farmakopya Standartlarında hava üretirken aynı zamanda Uluslararası Solunabilir Hava Standartlarına uygun olmalıdır.) ve regülatörler ile komple işyerinde temini ve montajı.

Not: Kompresör kapasiteleri 10 bar basınca göre hesaplanmıştır. Üç kompresörlü sistemlerde her bir kompresör dizayn kapasitesini %100 karşılamalıdır. Kompresör dışı sistem elemanları, dizayn kapasitesine göre seçilmelidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.652.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.652.1401		3X35 m³/H (Tank = 500 Lt) / Medikal Hava Merkezi (Rayici)	Tk	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	25,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	25,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.