

25.460.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.460.1100 (260-500)

Tanımı Profil iskeleti galvaniz sac çift cidarlı, poliüretan dolgulu modüler yapılması halinde

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4739,58	1343,33	671,67
2025-Kasım	4642,40	1331,80	665,90
2025-Ekim	4531,39	1298,70	649,35
2025-Eylül	4422,11	1258,00	629,00
2025-Ocak	3842,13	1087,50	543,75
2024	2916,75	825,00	412,50
2023-2	2299,50	500,00	250,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1722,50	302,50	151,25
2022-3	1384,88	195,00	97,50
2022-2	1339,88	150,00	75,00
2022-1	952,88	150,00	75,00
2021	507,09	98,25	49,13
2020	405,31	80,50	40,25
2019	365,94	68,50	34,25
2018	308,00	43,00	21,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.460.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

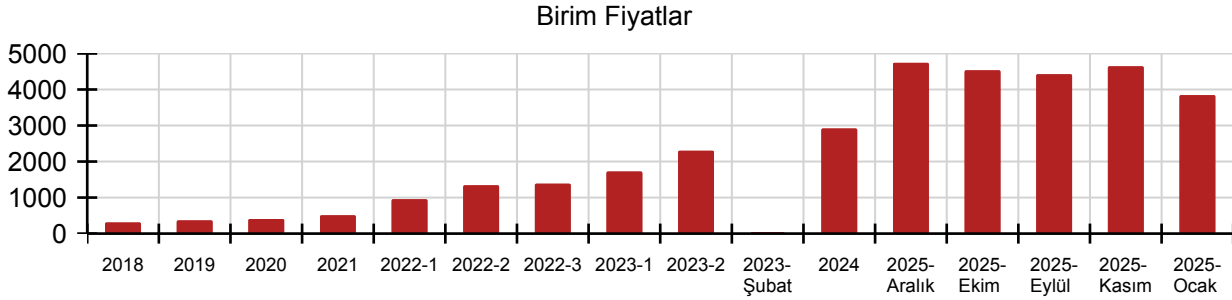

Yapım Şartları

Klima santral karkası ve köşe parçaları, onaylı projesine uygun olarak galvaniz çelik veya alüminyum profilden mamul edilmiş olacaktır. İç ve dış cidarları en az 0.5 mm kalınlığında galvaniz sac olan çift cidarlı, cidarlar arasına fabrikasyon en az 22 mm kalınlığında poliüretan dolgu malzemesi enjekte edilmiş kaynak konstrüksiyonsuz tip hücre. Diğer özellikler BFT 25.460.1000'deki gibidir.

Vantilatör, filtre, damperler, ısıtıcılar, soğutucular, nemlendiriciler ve otomatik kontrol cihazlarından gerekenleri fonksiyonlarını icra edebilecekleri şekilde onaylı projesindeki sıra ile sökülmeleri çıkarılmaları için gerekli kolaylıkları bir arada toplayan santral hücresinin temini, yerine montesi, fleksibl bağlantılarla kanalları titreşim yalıtımı yapılmış olarak döşemeye veya beton kaide üzerine tespiti, boru bağlantılarının flanş veya rakorlarla yapılması, gereken yüzeylerin antipas boya ile iki kat, bilahare santral dış yüzünün istenilen renkte tabanca boyasıyla iki kat boyanması, gereken yüzeylerin içten sese karşı izole edilmesi. -metraja esas olarak klima santral hücresinin dışarıda görülen 6 yüzlü dış yüzeyi esas alınacak, hücre ara bölmeleri hesaplanmayacak, kanal bağlantı boşlukları hesaplanan yüzeyden düşülmeyecektir. -Hücre içindeki ses izolasyonu yapılan izolasyonun özelliğine göre ilgili izolasyon birim fiyatından ayrıca ödenecektir. Hava damperleri BFT 25.472.1400'den ayrıca hesaplanacaktır. (Cihazların imalatında ve kaidesine montajında kullanılan titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlara dâhil olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.460.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
10.200.2001	04.714	Alüminyum profiller (DIN 1748)	kg	12,000000
10.330.3101	04.522/T	Çift bileşenli püskürtme olarak uygulanan sert poliüretan köpük (TS 10981)	kg	0,800000
10.200.1301	04.276	Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822)	kg	11,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.