

25.470.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.470.1204 (261-254)
Tanımı	Ø=1.000 mm'ye kadar 1,0 mm, Kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2319,80	1269,21	634,61
2025-Kasım	2298,19	1258,33	629,17
2025-Ekim	2237,54	1227,05	613,53
2025-Eylül	2182,65	1188,60	594,30
2025-Ocak	1897,50	1027,50	513,75
2024	1491,25	778,75	389,38
2023-2	1118,63	471,88	235,94
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	785,88	288,38	144,19
2022-3	659,18	186,06	93,03
2022-2	616,24	143,13	71,57
2022-1	459,38	143,13	71,57
2021	220,00	52,00	26,00
2020	177,00	42,30	21,15
2019	139,00	36,00	18,00
2018	123,00	28,40	14,20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.470.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

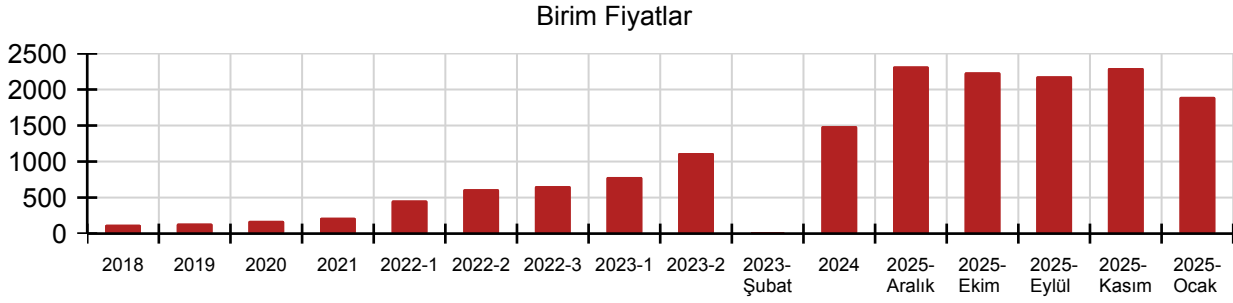

Yapım Şartları

TS EN 12237'ye uygun DX 51 D+Z 275 gr/m² çinko kaplı şerit rulo galvanizli sacın özel makinesinde S tipi spiral kenetleme yöntemi ile yuvarlak kanal haline getirilmesi, sızdırmazlık temin edecek contalı fittings parçaları ile montajı, kelepçe, vidalı askı çubukları ve benzeri askı elemanları ile standardına uygun olarak tavan ya da duvara tespit edilmesi. TS EN 1507 standardına uygun sızdırmazlık temin etmek amacı ile tasarımcının projede belirttiği basınç sınıfına göre sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır.

25.470.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.470.1204		Ø 1000 mm e kadar 1,0 mm / Kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m²	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,700000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.