

25.450.7105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.450.7105 (253-805)

Tanımı İtke kuvveti: 80 N, İç çap en az: 400 mm, debi en az: 10.000 m³/h, Aksiyal Jet Fanlar

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	72896,51	6901,95	3450,98
2025-Kasım	71609,85	6842,73	3421,37
2025-Ekim	71048,45	6672,60	3336,30
2025-Eylül	70045,10	6463,53	3231,77
2025-Ocak	58262,50	5587,50	2793,75
2024	44742,50	4230,00	2115,00
2023-2	37460,00	2562,50	1281,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	33310,00	1585,00	792,50
2022-3	31232,50	1023,75	511,88
2022-2	30996,25	787,50	393,75
2022-1	21912,50	787,50	393,75
2021	13840,00	499,00	249,50
2020	11080,00	409,00	204,50
2019	8880,00	348,00	174,00
2018	8530,00	275,00	137,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.450.7105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

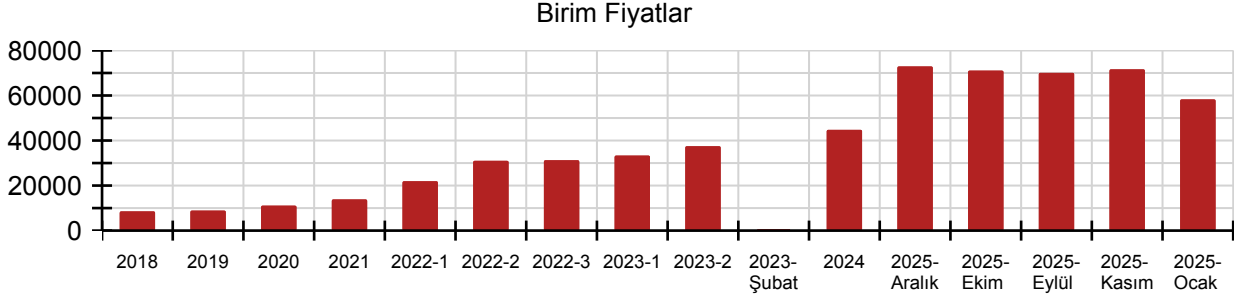

Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, gücü 3 kW'ı aşmayan, pervaneleri ISO 1940-1 standardına uygun şekilde balanslanmış, cihaz TS EN 12101-3'e göre F300 dayanımlı olacaktır. Fan motoru, çift devirli olarak çalışabilecek özellikte 2/4 kutuplu, en az IP 55 koruma sınıfına, H izolasyon sınıfına haiz, üzerinden geçen hava ile soğuyacak tam kapalı, acil durum ve sürekli çalışmaya uygun özellikte olacaktır. Cihaz üzerindeki elektrik terminal kutuları ve kablo rakorları yangına dayanıklı olacaktır. Aksiyal kanat (eksenel) yapılı özellikte olacaktır. Pervane, alüminyum alaşım malzemeden enjeksiyon döküm olacaktır. Fan gövdesinin iki tarafında ses yutumu sağlamak amacıyla taş yünü izoleli susturucular bulunacaktır. Jet fanların her iki uç kısmında da yönlendirici kanatlar ve tel kafes olacaktır. Kapasiteler 2. devirdeki değerlerdir. Otomasyon, güç panosu ve kablolaması tanıma dâhil değildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.450.7105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.450.7105		İtki kuvveti 80 N , İç çap en az 400 mm , debi en az 10.000 m³/h / Aksiyal Jet Fanlar / Jet Fanlar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	8,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.