

25.458.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.458.1110 (257-210)
Tanımı	(200.000 kcal/h) 220 kW, Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	62195,89	3358,31	1679,16
2025-Kasım	61072,76	3329,50	1664,75
2025-Ekim	60641,18	3246,75	1623,38
2025-Eylül	59831,28	3145,00	1572,50
2025-Ocak	49681,25	2718,75	1359,38
2024	39625,00	2062,50	1031,25
2023-2	28077,50	1250,00	625,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	19918,75	756,25	378,13
2022-3	16449,88	487,50	243,75
2022-2	16337,38	375,00	187,50
2022-1	11537,50	375,00	187,50
2021	6320,00	393,00	196,50
2020	5060,00	322,00	161,00
2019	4060,00	274,00	137,00
2018	2930,00	216,00	108,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.458.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

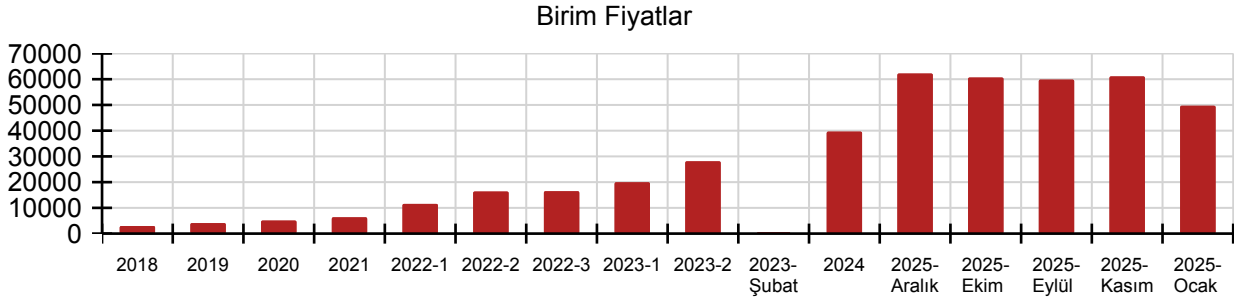

Yapım Şartları

Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı ısıtıcı (fiyata esas kapasite Logaritmik $t_m = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$, sıcak su ile çalışması ve serpantinde alın hızı 3 m/sn).

25.458.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.458.1110		(200000 kcal/h) 220 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	5,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.