

25.490.8110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.490.8110 (281-510)
Tanımı	Bakır Boru Grubu 1 5/8 " 1,5 mm (19 mm İzö)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2876,99	239,71	119,86
2025-Kasım	2825,89	237,66	118,83
2025-Ekim	2804,35	231,76	115,88
2025-Eylül	2765,34	224,49	112,25
2025-Ocak	2299,06	194,06	97,03
2024	1900,75	147,00	73,50
2023-2	1550,31	89,06	44,53
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1098,50	54,75	27,38
2022-3	870,25	35,35	17,68
2022-2	862,09	27,19	13,60
2022-1	687,19	27,19	13,60
2021	368,00	17,30	8,65
2020	264,00	14,10	7,05
2019	261,00	12,00	6,00
2018	204,00	9,45	4,73

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.490.8110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

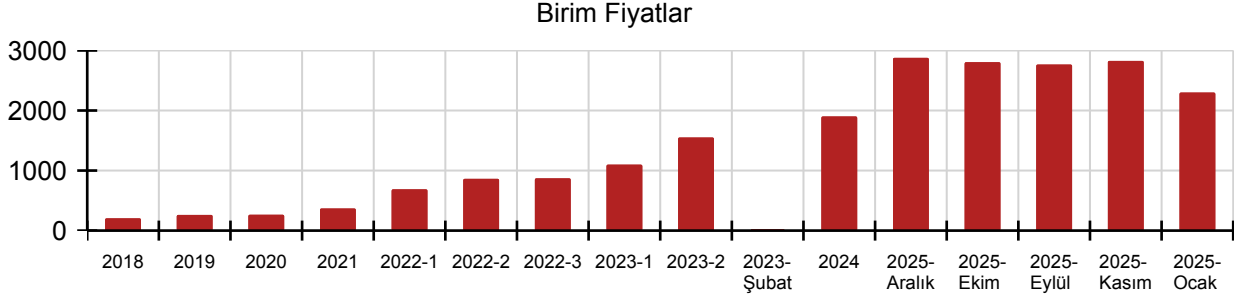

Yapım Şartları

TS EN 12449'a göre imal edilmiş bakır borulardan boruların ağızları nem ve toza karşı kontrol edilmiş olacak, kaynak işlemi gümüş-bakır alaşımı ile, oksidasyonu önlemek için N2 (Azot) altında yapılacaktır. Bakır boru tesisatında en az her 1 metre mesafede 1 adet taşıyıcı kelepçe kullanılacaktır. Bakır boru tesisatı tamamlanıp ve sistem devreye alınmadan önce N2 (Azot) gazı ile boruların içi süpürülecektir. Bakır boru tesisat işleri tamamlandıktan sonra bakır boru tesisatı N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 41,5 bar basınça çıkarılarak, bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir. Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi tesisatında kullanılmak üzere montaj elemanları ile birlikte, aşağıda en az belirtilen kalınlıklarda ve kauçuk veya elastomerik kauçuk köpüğü veya polietilen ile izole edilip, üzeri sarılarak tesisatının montajı, testlerinin yapılarak işletmeye alınması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.490.8110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.490.8110		Bakır Boru Grubu 1 5/8 " 1,5 mm (19 mm İzo) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.