

25.200.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.200.1202 (151-302)
Tanımı	32.500 kcal/h 38 kW, KATI YAKITLI DÖKME DİLİMLİ KALORİFER KAZANLARI (TS EN 303-5, TS EN 12809) (İşletme Basıncı 6 atü'ye kadar)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	80726,48	6299,74	3149,87
2025-Kasım	79046,70	6245,69	3122,85
2025-Ekim	77953,74	6090,45	3045,23
2025-Eylül	75841,96	5899,59	2949,80
2025-Ocak	65900,00	5100,00	2550,00
2024	59130,00	3867,50	1933,75
2023-2	35831,25	2343,75	1171,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	24511,25	1423,75	711,88
2022-3	17902,13	918,13	459,07
2022-2	17690,25	706,25	353,13
2022-1	10356,25	706,25	353,13
2021	7295,40	462,69	231,34
2020	5321,41	379,13	189,57
2019	4735,39	322,63	161,32
2018	3710,00	394,00	197,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.200.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

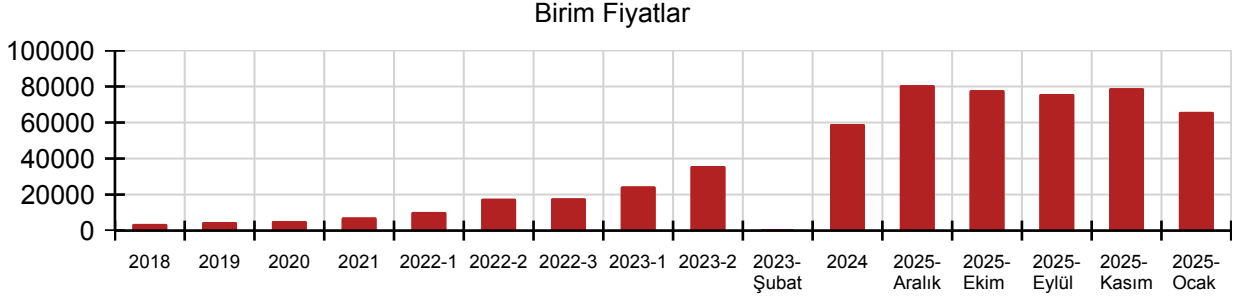

Yapım Şartları

TS EN 303-5 standardında istenilen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış, Türk Standartlarından alınmış Uygunluk Belgesine sahip kazanın, standarda uygun olarak kapasite ve ısı verim raporu olan ve kapasite ve ısı değerleri TSE'lerdeki minimum değerden düşük olmayacak, kazanın imali, işyerine nakli, temel kaidesi üzerine montajı ve çalışır halde teslimi.

Not: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine, 2014/68/EU Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliğinde el ile katı yakıtla beslenen ve 50 bar x litreden daha büyük PS x V değeri olan, 110 °C'dan daha fazla olmayan sıcaklıkta sıcak su üretmesi planlanan donanımların, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-1) madde 2.10, madde 2.11, madde 3.4, madde 5 (a) ve madde 5 (ç)'de belirtilen temel gereklere uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş; "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" ile "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.200.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.200.1202		32.500 Kcal/H 38 Kw / Sıcak Su Üretici, Katı Yakıtlı Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Ts En 303-5, Ts En 12809) (İşletme Basıncı 6 Atü'Ye Kadar) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	9,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	9,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.