

25.660.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.660.1010 (694-910)
Tanımı	Dış çapı d(mm) 108 mm, Et kalınlıkları e(mm) 1,5 mm, Medikal bakır borular (Montaj malzemesi bedeli hariç.)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Hastane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7592,05	403,00	201,50
2025-Kasım	7559,41	399,55	199,78
2025-Ekim	7478,64	389,61	194,81
2025-Eylül	7405,06	377,40	188,70
2025-Ocak	6513,75	326,25	163,13
2024	5872,50	247,50	123,75
2023-2	7071,50	162,50	81,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5035,63	100,63	50,32
2022-3	2849,38	65,00	32,50
2022-2	2834,38	50,00	25,00
2022-1	1737,50	50,00	25,00
2021	971,00	27,70	13,85
2020	696,00	22,70	11,35
2019	537,00	19,30	9,65
2018	428,00	15,20	7,60

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.660.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

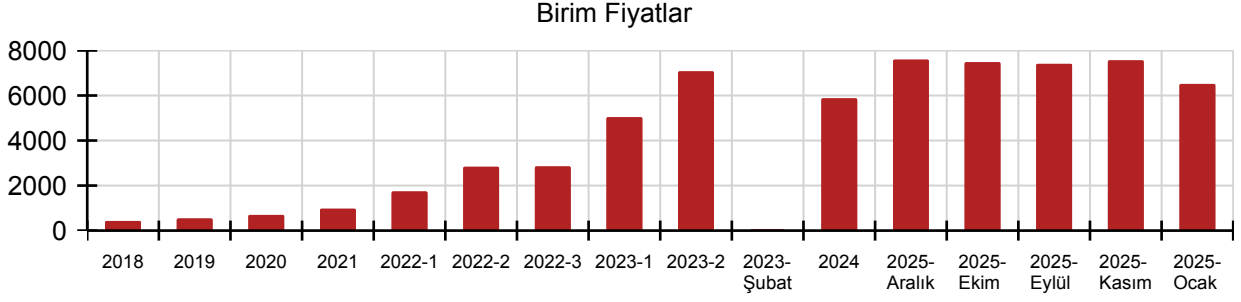

Yapım Şartları

TS EN 13348 standardına ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, dikişsiz, yarı sert, düz boruların bağlantılarında dirsek, fittings, T parçası gibi aynı mamul bakırdan üretilmiş malzemeler kullanılması ve gümüş-bakır-fosfor gibi sert lehim alaşımı kullanılarak, inert gaz akışı altında birleştirilmesi, HTM 0201'de belirtilen aralıklarla pirinç, bronz veya plastik esaslı malzemelerden yapılma kelepçeler ile kelepçelenmesi, montaj malzemesi dâhil, işyerinde temini ve montajı.

25.660.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.660.1010		Dış Çapı D(Mm) 108 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 2.5 Mm / Medikal Bakır Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,600000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.