

25.452.1618 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1618 (1021-818)

Tanımı 100.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (7

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	783370,62	41411,70	20705,85
2025-Kasım	769298,53	41056,35	20528,18
2025-Ekim	763723,80	40035,60	20017,80
2025-Eylül	753388,20	38781,15	19390,58
2025-Ocak	625830,00	33525,00	16762,50
2024	480906,00	25380,00	12690,00
2023-2	427950,00	15375,00	7687,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	303912,00	9510,00	4755,00
2022-3	188830,74	6142,50	3071,25
2022-2	187129,74	4725,00	2362,50
2022-1	96810,00	4725,00	2362,50
2021	55860,00	3400,00	1700,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	38856,00	2360,00	1180,00
2018	30012,00	1860,00	930,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.452.1618 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

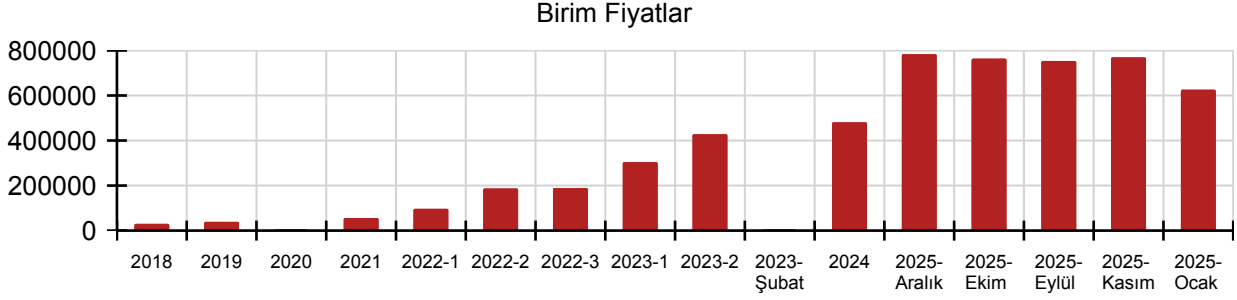

Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, Çatı tipi, tek kademeli, tek yönlü, gücü yaklaşık 10 kW, susturuculu, kontrol panolu, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı aksiyal duman atım fanının; işyerinde temin edilmesi, titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara esnek (flexible) ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, görülen kısımların sıcağa dayanıklı tabanca boya ile iki kat boyanması (Elektrik tesisat ve motoru, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecektir.) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur). (Titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dâhil).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.452.1618 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.