

25.255.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.255.1304 (174-404)
Tanımı	40 Litre, Silindirik Havalandırma deposu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2082,64	96,50	48,25
2025-Kasım	2038,44	95,68	47,84
2025-Ekim	2011,04	93,30	46,65
2025-Eylül	1956,85	90,38	45,19
2025-Ocak	1700,63	78,13	39,07
2024	1260,63	59,38	29,69
2023-2	959,69	35,94	17,97
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	731,88	21,88	10,94
2022-3	457,50	14,06	7,03
2022-2	454,23	10,79	5,40
2022-1	279,54	10,79	5,40
2021	180,61	7,04	3,52
2020	125,46	5,76	2,88
2019	95,59	4,91	2,46
2018	72,50	1,85	0,93

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.255.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

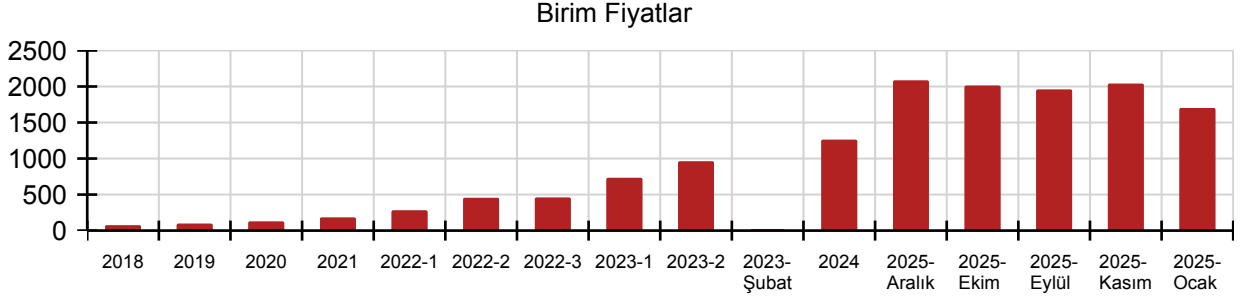

Yapım Şartları

Uzunluğunun (L), çapında (d), oranı (L+d): 2 ile 3 arasında olmak üzere 3 mm sacdan uç kısımları hafif bombeli silindirik havalandırma deposunun yapılması, konsollar üzerine tespiti flanşlı veya rakorlu olarak teçhizata bağlanması, iki kat sülyen ile boyandıktan sonra izolesi (Tip resmine göre). Kenarları en az 40x40x4 mm'lik köşebent demirinden ve gövdesi 3 mm'lik demir sacdan genişleme deposunun, imali, içten ve çapraz en az 20 mm'lik boru ile takviyesi, 2 mm'lik demir sacdan taşma kapı, 10x15 cm katranlaşmış ahşap kadronlardan mesnedi, bütün demir kısımlarının her iki yüzünün iki kat sülyen ile boyanması, üst yüzünden lastik contalı ve kelebek tipi cıvatalarla sıkıştırılabilir, açılır, kapanır menşeli kapağı, nefesliği, taşma kabının pis su tesisatına bağlanması, (Boru bedeli ve projesine uygun 50 kg/m³ yoğunlukta, en az 5 cm kalınlıkta camyünü levha ile yalıtılması bedeli hariç.) Tesisata flanşlı veya rakorlu olarak yerine montajı (Tip Projesine göre) (Değerler depo ölçüsüne bağlı olarak değişebilir). (Demir imalat BFT 15.550.1202 diğer imalat ilgili birim fiyat pozlarından ödenecektir).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.255.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.255.1304		40 Litre / Silindirik Havalandırma deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.