

KTB.11.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.11.1005

Tanımı Çelik Flanşlı Özel Bağlantı Elemanları ile Her Yükseklikte İç Mekan Çalışma İskelesi Kurulması

Birimi m³

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2873.09	0.00	0.00
2025-Kasım	2847.30	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	2324.48	0.00	0.00
2024	1759.43	0.00	0.00
2023-2	0.00	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	0.00	0.00	0.00
2022-3	0.00	0.00	0.00
2022-2	0.00	0.00	0.00
2022-1	0.00	0.00	0.00
2021	0.00	0.00	0.00
2020	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.11.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

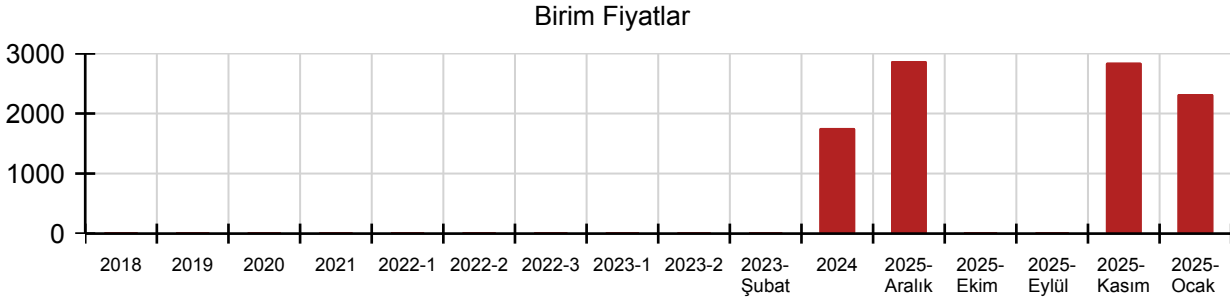

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: Flanşlı iskeleler Alt Taban Plakaları, Alt Ayar Mili, Yatay Bağlantı Elemanları, Çapraz Elemanlar, Duvar Bağlantı Elemanları (Tij, dübeller, vidalar vb.), Dikey Elemanlar (50 cm'de bir flanşlı), Yatay Taşıyıcı Elemanlar, Platformlar (Düz veya Merdivenli, kapaklı vb) ve Konsollar gibi elemanlardan oluşan bir sistemdir.

Yapılacak iş iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun olarak, üretici firma tescil standartlarına bağlı olarak ölçüleri ve ebatları değişebilen; Dikey ve yatay elemanlı, yatay bağlayıcı ve çapraz elemanlarla desteklenmiş, düz ve içerden merdivenli, kapaklı platformlar barındıran, topukluklu, gereken noktalarda konsollarla mevcut yüzeylere uyum sağlayabilen özel yapım iskele ile iç mekanlarda duvarda ve tavanda yapılacak çalışmalar için çalışma iskelesi kurulması işidir. İskelenin kurulacağı mekanda zeminle temasının koparılması için ahşap takozlar üzerine taban plakaları yerleştirilir. Atlı Ayar Milleri bu plakalara ve takozlara çivi veya vida ile sabitlenir. Dikey, Yatay ve Çapraz elemanlarla çerçeveler oluşturulur. Çerçeve içerisine düz ve merdivenli platformlar yerleştirilir. İskelenin duvarlarla temas etmeyecek şekilde kendi içerisinde rijitliğinin sağlanması esastır. Duvarlarla sabitlenmesi gerekmesi halinde minimum sayıda sabitleme elemanı kullanılmalıdır. Duvar ve tavanda yapılacak her türlü çalışma tamamlandıktan sonra iskele en üst noktasından itibaren kademeli olarak sökülür. Duvar bağlantısı için yapılmış ise dübel veya tij bağlantıları sökülerek bu kısımlar tadil edilir. Tüm bu çalışmaların yapılması için gerekli bütün malzeme ve zayıtı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, erişim ve uygulama ekipman giderleri, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil metreküp fiyatıdır.

ÖLÇÜ : İskelenin en üst platform noktasından en alt noktasına olan yüksekliği ile iskelenin taban alandaki izdüşüm alanı çarpılarak elde edilecek hacim metreküp olarak ölçülerek bedel ödenir. Ayrıca konsol olan kısımlarda konsol yapılan kısmın genişliği ve yüksekliğinin ile derinliği çarpımı ayrıca bu bedele dahil edilir.

NOT : 1- Bir mahalde kurulan çalışma iskelesinin, o mahalde yapılacak olan ve iş iskelesi kurulmasını gerektiren tüm imalatların yapımı için kurulduğu kabul edilir ve bu mahal için iskele bedeli bir kere verilir.

NOT : 2- İskelenin ara kotlarında ayrı çalışma platformları yapılması durumunda ölçü değişmez..Bu çalışma platformları için ayrıca bedel ödenmez.

NOT : 3- İskeleden çıkan malzeme yükleniciye aittir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.11.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.200.4508	04.290/4B	Dış Çap 48,3, et kalınlığı min.2.7 mm olan yapısal çelik boru (TS EN 10219-2)	kg	0.500000
		(25 KG/50=0,5 KG)		
10.200.1501	04.711	Baklava desenli sac	kg	0.100000
		(5 KG/50=0,1 KG)		
10.200.1002	04.261	Düz siyah sac 2.00 mm	kg	0.050000
		(2,5 KG/50=0,05 KG)		
19.100.1089	03.589(Y)	Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0.120000
		Kurulum		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0.005000
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	1.500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3.000000
		Sökülmesi		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	0.750000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1.500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.