

KTB.91.9007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.91.9007

Tanımı XPS (300 Kpa) levha ile bağıdadi duvar arasında ısı yalıtımı yapılması

Birimi m3

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5843.39	0.00	0.00
2025-Kasım	5443.16	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	4805.31	0.00	0.00
2024	3561.25	0.00	0.00
2023-2	2705.00	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	2427.50	0.00	0.00
2022-3	1393.75	0.00	0.00
2022-2	1383.75	0.00	0.00
2022-1	1081.88	0.00	0.00
2021	542.00	0.00	0.00
2020	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.9007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

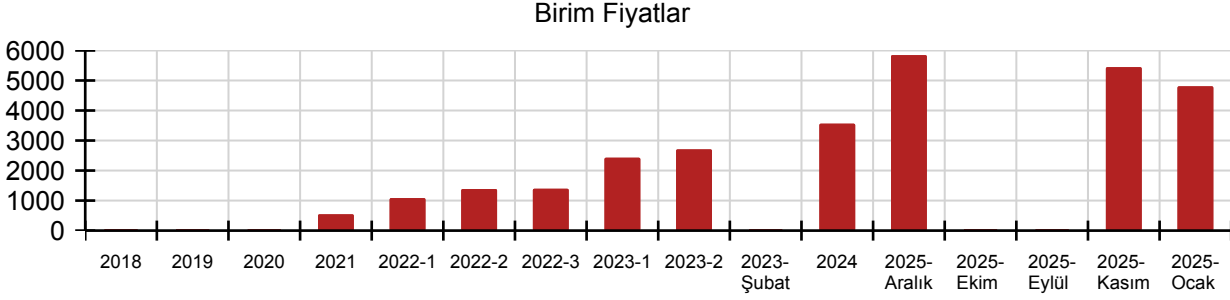

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: İdarenin direktiflerine veya Onaylı projesi doğrultusunda mevcut veya yeniden yapılmış bağdadi duvarlar arasında ısı yalıtımı yapılması amacıyla XPS levhaların temini, duvar arasındaki boşluklara göre kesilmesi ve yerine yerleştirilmesi için gerekli her tür malzeme ve zayıyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıTL. dır.

ÖLÇÜ: Yerleştirilen XPS levhaların hacmi ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : Uygulama öncesinde XPS malzemelerin su ile temasını önlemek için gerekli çalışma yapılmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.9007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.310.1541		Basma mukavemeti en az 300 kPa, 0.030<Isıl iletkenlik katsayısı < 0.035 W/(m.K) olan XPS levhalar, Basınç yükü ve sıcaklık şartlarında boyutsal kararlılığı DLT(2)5 sınıfı olan XPS levhalar	m3	1.050000
		İşçilik		
10.100.1042	01.210	Yalıtımcı usta yardımcısı	Saat	1.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.