

KTB.91.9093 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.91.9093

Tanımı 0,70 mm'lik Pigmentle Renklendirilmiş Titanyum Alaşımli Çinko Levhadan Eğimli Çatı Deresi Yapılması ve Yerine Konulması

Birimi m

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1653.05	0.00	0.00
2025-Kasım	1626.20	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	1339.59	0.00	0.00
2024	0.00	0.00	0.00
2023-2	0.00	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	0.00	0.00	0.00
2022-3	0.00	0.00	0.00
2022-2	0.00	0.00	0.00
2022-1	0.00	0.00	0.00
2021	0.00	0.00	0.00
2020	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.9093 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

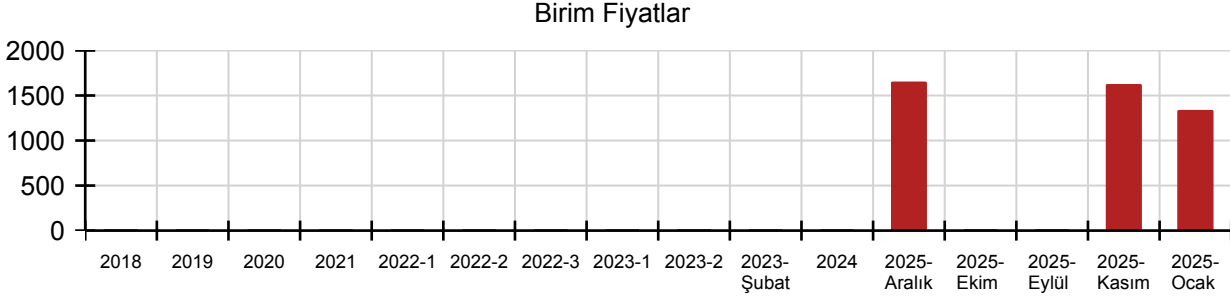

Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Proje ve detay resimlerine göre 0,70 mm'lik pigmentle renklendirilmiş titanyum alaşımli çinko levhaların 66 cm genişlikte kesilmesi, kenarlarının kıvrılması çinko dere altında 1,00 m genişlikte bitümlü karton konulması, bileşim yerlerinde 5 cm birbirine bindirilerek yerlerine konulması, alt tabakaya sabitlenmesi, ek yerlerinin 1,5 mm kalınlığında su sızdırmayacak şekilde lehimlenmesi ile çatı deresi yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı.....TL .dir.

ÖLÇÜ: Çatı deresi eğimli olarak metretül olarak ölçülerek ödenir. Derenin iki ucunun uzunluklarının farklı olması haline uzunlukları ortalaması ödemeye esastır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.9093 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Zayıtıyla (0,70 x 5,040)=		
05.KTB.6002		0,70 mm'lik Pigmentle Renklendirilmiş Titanyum Alaşımılı Çinko Levha Yapılması (EN988-EN1179)	Kg	3.528000
10.330.5495	04.606	Bitüm karton (TS 13047 tip 3)	m ²	1.000000
10.420.1101	04.297	Lehim (TS 677)	kg	0.035000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0.050000
		(Kadron 3 x 3 cm.)		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0.000900
		Yapılması İşçiliği		
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	0.800000
10.100.1064	01.503	Çırac	Saat	0.800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.