

## KTB.95.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.95.1001

**Tanımı** ANA KONTROL HIRSIZ İHBAR PANELİ (1 ADET KEYPAD

**Birimi** Adet

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15912.95	1536.35	768.18
2025-Kasım	15309.03	1523.17	761.59
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	12478.75	1243.75	621.88
2024	8287.00	937.00	468.50
2023-2	3594.03	402.00	201.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	2886.00	300.00	150.00
2022-3	5604.26	286.92	143.46
2022-2	5604.26	220.71	110.36
2022-1	2235.50	190.51	95.26
2021	1257.95	140.00	70.00
2020	1255.21	191.80	95.90
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.95.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

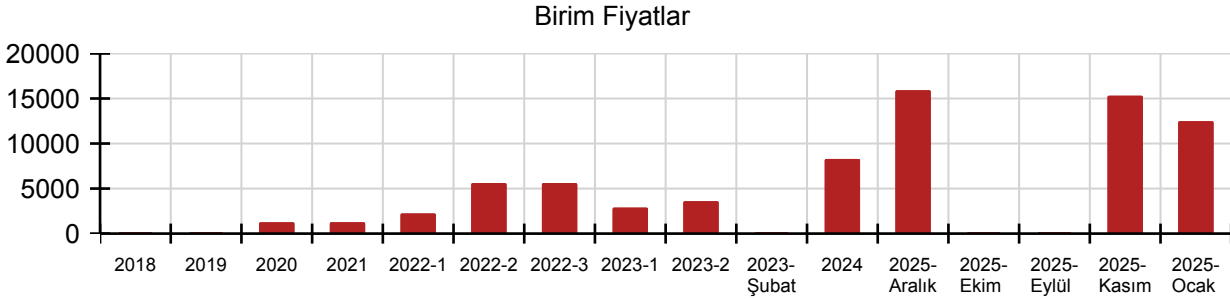

### Yapım Şartları

64-128-256- 512 bölge seçeneği bulunmalı ve min 8 farklı bağımsız kısımlandırma (partisyon) yapabilmelidir. En az 16 zone olmalı, 512 zona kadar yükseltilebilmeli, ilave modüller ile kablosuz ürünler de takılabilir olmalıdır. Kontrol Paneli Ethernet çıkışına sahip olmalıdır. IP Network üzerinden programlanabilmeli ve kontrol edilebilmelidir. Tuş Takımı üzerinde Türkçe Alfanümerik LCD ekran bulunmalıdır. Kominikatörü üzerinde olmalı ve bilinen Alarm merkezleri ile çalışabilmelidir. Alarm durumunda alarm merkezine alarmın hangi bölgeden çaldığını bildirebilmeli, bunun yanı sıra sabotaj, gündüz/ gece modu gibi durumları merkeze rapor edebilmelidir. Ayrıca kullanıcı telefon numaralarını harici veya dahili telefon arama ünitesiyle alarm durumunda arayabilmelidir. Aradığı numaralara daha önceden kayıt edilmiş mesajı okuyarak alarm durumunu bildirebilmelidir.

En az 40 farklı kullanıcı tanımlanabilmelidir. Otomatik zaman ayarlı kurulabilmelidir.

Bypass, Grup Bypass özellikleri bulunmalıdır. Her bölge bağımsız tanımlanabilmelidir.

Modem ile bağlanıp, programlama özelliği olmalıdır. En az 12 tuş takımı bağlanabilmelidir.

En az saat başı akü testi yapılabilmelidir. Alarm panelinin merkeze göndereceği test sinyali her saat başı ile 24 saate bir arasında ayarlanabilmelidir. Çalışma sıcaklığı : 0°C + 50°C aralığında çalışabilmelidir.

En az 12 V. DC 0,7A Regüleli, kısa devre ve aşırı yük korumalı besleme çıkışı olmalıdır.

Besleme gerilimi için bir adet, 12 Volt DC çevre birimleri çıkışı için bir adet olmak üzere en az iki adet sigortası olmalıdır.

Panel adresli ve kablosuz tip dedektör teknolojisini desteklemelidir. Kablosuz çalışan sensörleri desteklemelidir.

Kablosuz dedektörlerin haberleşme frekansı ülke standardı olan 868 MHZ civarı olacaktır.

Alarm tiplerine göre sirenin farklı şekillerde çalmasını sağlayabilmelidir.

Panel ve 1 adet CD Tekst Mesaj KeyPad fiyata dahildir. Her türlü malzeme, işçilik, yatay-düşey taşıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yüklenici karı dahil fiyata dahildir.

## KTB.95.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.8101		ANA KONTROL HIRSIZ İHBAR PANELİ (1 ADET KEYPAD	Adet	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	2.000000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	3.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.