KTB.95.1018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.95.1018**
Tanımı	KONVANSİYONEL ÖZGÜVENLİKLİ (Ex-Proof) RESETLENEBİLİR HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI (IP 65) YANGIN ALARM BUTONU
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	28379,38	307,58	153,79
2025-Kasım	27223,26	304,93	152,47
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	22186,50	249,00	124,50
2024	19690,00	190,00	95,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.1018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

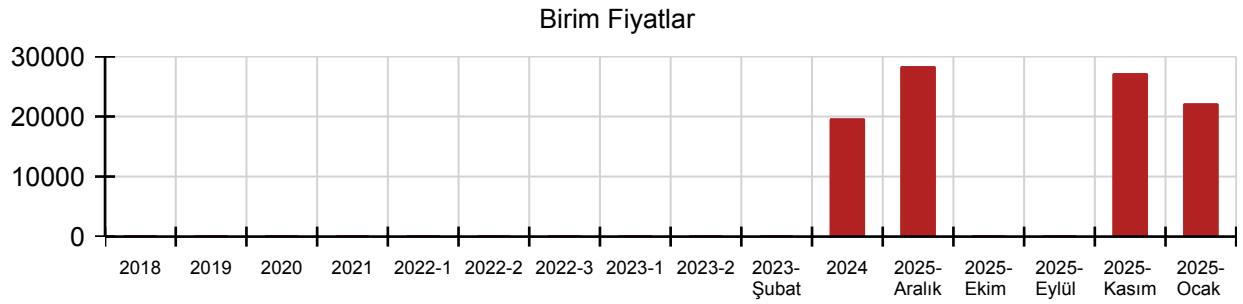

Yapım Şartları

Ürün Tehlikeli ortamlarda kullanım için özgüvenlikli (I.S) olarak EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-11:2012 standartlarına sahip olmalıdır.
Ürün ayrıca EN 54-11 standardına ve belgesine sahip olmalıdır, Ürün çalıştırma noktasına basıldığında direk alarm veren Tip A sınıfı bir ürün özelliğine sahip olmalıdır, Ürün esnek bir plastik etkinleştirme perdesine sahip olmalıdır, Ürün resetlenebilir özelliği ile tekrar başlangıç konumuna getirilip kullanılabilir olmalıdır. Butonun alarm direnci 300 ohm , çalışma gerilimi ise en az 14-28.5V DC olmalıdır, Ürün ATEX direktifi EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-11:2012 standartlarına sahip olmalıdır.
Ürün ATEX Ex II 1G EX ia IIC T4 Ga -25°C?Ta?70°C sınıflandırması standartlarına sahip olmalıdır, ATEX ortam kategorisi ATEX Zone 0,1 ve 2 , IECEX (IIC Tehlikeli Gaz Grubu) olmalıdır, Ürün en az IP 65 koruma derecesine sahip olmalıdır, Ürün, Sıcaklığı 70°C'ye kadar olan Kategori 1, 2 veya 3 tehlikeli atmosfer ortamlarında kullanılabilir yapıda olmalıdır, Ürün Yapı malzemeleri yönetmeliği EN 54-11 standardına sahip olmalıdır, Ürünün besleme gerilimi en az 14 – 28.5V DC özelliğine sahip olmalıdır, Ürünün Sükunet Akımı en fazla 0A , Alarm Akımı en fazla 95 mA olmalıdır, Ürünün Çalışma Sıcaklığı en az -25°C ile en fazla +70° C arasında olmalı, saklama sıcaklığı ise en az -30°C ile en fazla +80°C arasında olmalıdır.
Not: İşyerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.1018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.8118		KONVANSİYONEL ÖZGÜVENLİKLİ (Ex-Proof) RESETLENEBİLİR HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI (IP 65) YANGIN ALARM BUTONU	Adet	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,480000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,480000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.