

KTB.95.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.95.4001

Tanımı Data Koruma Parafuduru, POE Girişli

Birimi Adet

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6500,65	102,52	51,26
2025-Kasım	6236,88	101,65	50,83
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5083,00	83,00	41,50
2024	4809,38	62,50	31,25
2023-2	3331,27	16,08	8,04
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2675,00	12,00	6,00
2022-3	1394,71	20,49	10,25
2022-2	1394,71	15,76	7,88
2022-1	1050,00	13,61	6,81
2021	538,75	10,00	5,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

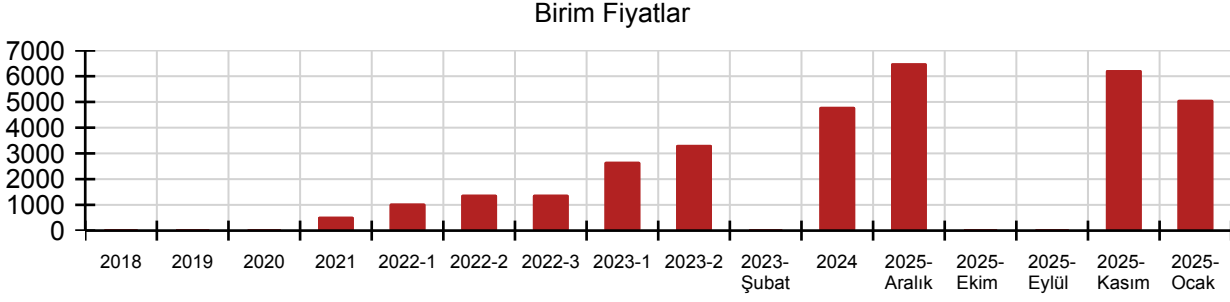

Yapım Şartları

Dış IP kameraları Yıldırım Düşmeleri sonucu oluşan yüksek gerilim, veya bunların yarattığı manyetik alandan oluşan gerilimlerden korumak için her kamera için kamera Network Data girişlerine ve Panolarda bulunan Kenar Switchlerin, Besleme hatlarına ve data çıkışlarına parafudur konulacaktır. Yıldırım ve yüksek gerilimlere karşı, koruyabilmek için kullanılacak zayıf akım parafuduru, asgari -40 / +70 derece dış ortam sıcaklık değerleri arasında sorunsuz çalışabilecektir. POE korumalı dataparafudurları, 60 V ve üzerinde korumaya geçecektir, deşarj akım kapasitesi 2 kA yada daha yüksek olacaktır. Her türlü malzeme, işçilik, yatay-düşey taşıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yüklenici karı dahil fiyata dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.8401		Data Koruma Parafuduru, POE Girişli	Adet	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,160000
10.100.1064	01.503	Çıracık	Saat	0,160000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.