

## 25.355.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.355.1008 (217-108)</b>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tanımı</b>  | Debisi m³/h: 3-5 Basıncı mSS (60,1-80) Pa: 540.001-720.000, Santrifüj pompa, 1.500 devir/dakika'ya kadar (Tek veya çok kademeli) (TS EN ISO 9905,TS EN ISO 9908,TS EN ISO 2858) Gerek sirkülasyon, gerek diğer maksatlar için |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fasikül</b> | Müşterek Tesisat                                                                                                                                                                                                              |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 88486,10     | 3337,48       | 1668,74         |
| 2025-Kasım  | 87534,16     | 3308,84       | 1654,42         |
| 2025-Ekim   | 86388,71     | 3226,59       | 1613,30         |
| 2025-Eylül  | 84595,09     | 3125,49       | 1562,75         |
| 2025-Ocak   | 69801,88     | 2701,88       | 1350,94         |
| 2024        | 53660,00     | 2047,50       | 1023,75         |
| 2023-2      | 32515,63     | 1240,63       | 620,32          |
| 2023-1      | 24809,25     | 759,25        | 379,63          |
| 2022-3      | 19723,44     | 489,94        | 244,97          |
| 2022-2      | 19610,38     | 376,88        | 188,44          |
| 2022-1      | 13826,88     | 376,88        | 188,44          |
| 2021        | 7389,81      | 247,00        | 123,50          |
| 2020        | 5493,38      | 202,41        | 101,21          |
| 2019        | 4091,49      | 172,26        | 86,13           |
| 2018        | 3190,00      | 104,00        | 52,00           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.355.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

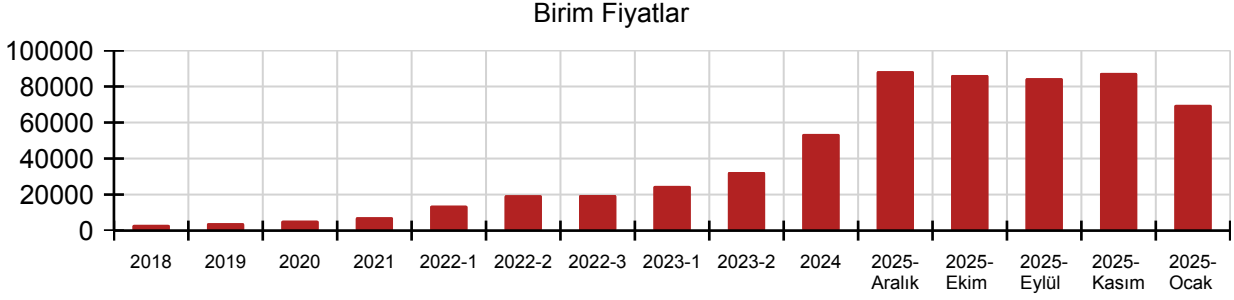

### Yapım Şartları

Gerek sirkülasyon, gerek diğer maksatlar için kullanılacak 105 °C kadar dayanıklı, tek veya çok kademeli, Elektrik Motorları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklere Dair Tebliğ''ne göre 0,75 kW ve üzeri trifaze motor olması durumunda, IE3 ve daha yüksek verime haiz elektrik motoru ile akuple, onaylı projesine göre debi, basınç, güç, verim, giriş ve çıkış çapları, fan çapı, motor tip, devir sayısı ve gücü gibi teknik dokümanları ile seçilecek, elektrik motoru ile müşterek bir kaide üzerine monte edilip eksenlenmiş, ayarları yapılmış pompanın işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi.

Not:

- 1-Pompanın kaide detayı idareye verilecektir.
- 2-Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı uygulama projesinde belirtilen noktasal değerler dikkate alınacaktır.
- 3-Pozlarda belirtilen aralıklar yaklaşık maliyete esas pompa çalışma alanlarını belirtmektedir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.355.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                    | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                                       |        |          |
| 20.355.1008 |                 | Debisi m³/h 3 - 5 Basıncı mSS (60,1 - 80) Pa 540.001 - 720.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905, TS EN Iso 9908) (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                                        |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                                  | Saat   | 1,500000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                                                                            | Saat   | 4,400000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                                                                                   | Saat   | 4,400000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.