

25.160.2506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.160.2506 (107-1506)
Tanımı	Debi-m³/h: 80-120 Basınç-mSS: 60-90, Beş Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	847178,98	10920,50	5460,25
2025-Kasım	838009,80	10819,16	5409,58
2025-Ekim	827305,54	10556,75	5278,38
2025-Eylül	810354,01	10227,85	5113,93
2025-Ocak	667839,35	8839,35	4419,68
2024	513582,41	6707,41	3353,71
2023-2	444833,09	4083,09	2041,55
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	346783,31	2533,31	1266,66
2022-3	288490,69	1665,69	832,85
2022-2	288123,24	1298,24	649,12
2022-1	262012,25	1262,25	631,13
2021	146607,53	821,95	410,98
2020	108665,41	676,10	338,05
2019	77711,11	575,89	287,95
2018	62360,00	404,00	202,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.160.2506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

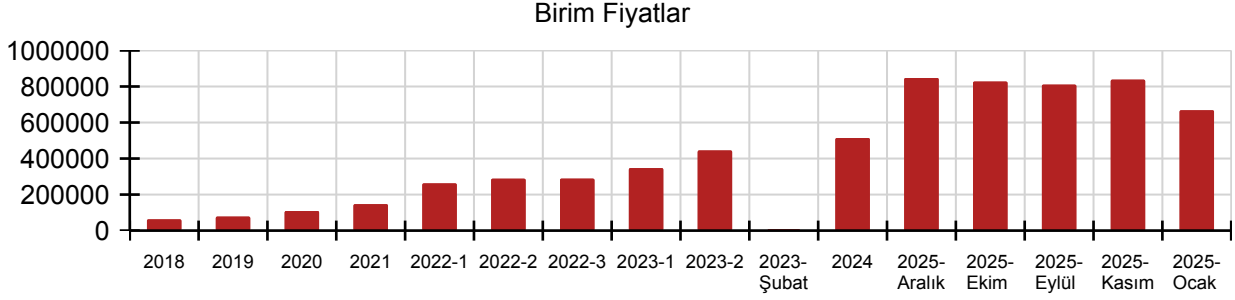

Yapım Şartları

Metal bir şase üzerine monte edilmiş, gerekli çek valf, vana, bağlantı elemanları kullanılarak emme ve basma kollektörleri ile birbirine bağlanmış, 1 ile 6 adet çok kademeli pompa ile bu pompaların otomatik işletimini gerçekleştirebilecek şekilde seçilmiş, bünyesinde frekans konvertör ünitesi entegre edilmiş bir elektrik kontrol panelinden meydana gelen; basınç kollektörü üzerinde bulunan analog basınç sensörü ile pompaları sıra kontrollü olarak devreye alan veya çıkaran rotasyon özelliği, kontrol panosunda zararlı gerilim dalgalanmalarını önleyici filtreleri, programlama özelliği, sigortaları, motor koruma şalteri, kuru çalışma, kısa devre, gerilim basınç sensörü arızası gibi güvenlik düzeni olan ve menü kontrol paneli, elektrik motorları IP 54 koruma sınıfında, termik koruması olan, genişleme tankı, TS EN ISO 11124-1, 2, 3, 4'e uygun çelikten atmosfere kapalı değişebilir membranlı St. 37-2 malzemeden üretilmiş yeterli hacim ve sayıda tankı bulunan, frekans konvertörlü hidroforun, işyerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.160.2506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.160.2506		Debi-m ³ /h 80 - 120 Basınç-mSS 60 - 90 / Beş Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	13,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	13,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.