

## 25.720.2206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.720.2206 (1020-235)</b>                                                                                                 |
| <b>Tanımı</b>  | Anma Debisi 120-126 m <sup>3</sup> /h, Anma Basma Yüksekliği 120 mSS, Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası, Dizel Motorlu |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                                                          |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                 |
| <b>Fasikül</b> | Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı                                                                                         |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 819229,30    | 38171,50      | 19085,75        |
| 2025-Kasım  | 810310,23    | 37721,70      | 18860,85        |
| 2025-Ekim   | 799724,73    | 36888,80      | 18444,40        |
| 2025-Eylül  | 783073,75    | 35763,20      | 17881,60        |
| 2025-Ocak   | 646379,50    | 30879,50      | 15439,75        |
| 2024        | 496933,60    | 23558,60      | 11779,30        |
| 2023-2      | 426204,30    | 14579,30      | 7289,65         |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 326037,90    | 9412,90       | 4706,45         |
| 2022-3      | 259841,00    | 6566,00       | 3283,00         |
| 2022-2      | 258596,70    | 5321,70       | 2660,85         |
| 2022-1      | 234996,00    | 4746,00       | 2373,00         |
| 2021        | 135400,00    | 4200,00       | 2100,00         |
| 2020        | 105100,00    | 3440,00       | 1720,00         |
| 2019        | 84190,00     | 2940,00       | 1470,00         |
| 2018        | 83570,00     | 2320,00       | 1160,00         |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.720.2206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

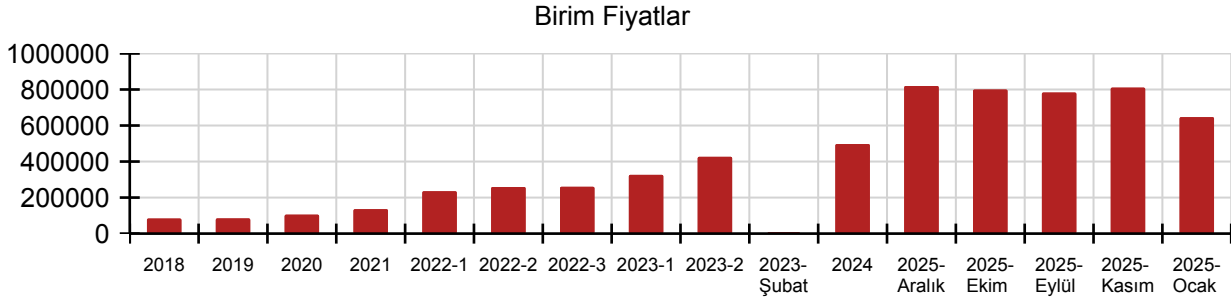

### Yapım Şartları

Yangın Yönetmeliği ve 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, çarkı bronz mili paslanmaz çelik, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği anma basma yüksekliği değerinin en fazla %140'ı kadar olan, %150 debideki basma yüksekliği, anma basma yüksekliğinin %65'inden daha küçük olmayan, istenen basınç değerini karşılamak koşuluyla, en fazla anma debi değerinin %130 kapasitesindeki sistem taleplerini karşılamak üzere seçilmiş yangın pompalarının, dizel motor, iki takım yedekli akü ve akü şarj grubu olan, mazot tankı, dizel motor devir sınırlandırıcılı, yedekli çift yol verme düzeneği olan, pompa gövdesi, kaidesi, pompanın sistem basıncına bağlı olarak otomatik veya elle elektrikli olarak çalıştırılmasını sağlayan, dizel kumanda panosuyla birlikte, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

Not: 1- Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı projesinde belirtilen değerler dikkate alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.720.2206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                        | Birimi | Miktar    |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                           |        |           |
| 20.720.2206 |                 | Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 120 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici) | Ad     | 1,000000  |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                            |        |           |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                      | Saat   | 32,000000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                                | Saat   | 32,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                                       | Saat   | 32,000000 |
| 19.100.1112 | 03.661(Y)       | Forklift'in 1 saatlik ücreti                                                                                                                  | Saat   | 8,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.