

25.705.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.705.2104 (1004-014)
Tanımı	Sarkık DN 20, Açık Yangın Su Püskürtme Memesi, Açılma sıcaklığı 57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 100°C veya 141°C.
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	552,43	96,50	48,25
2025-Kasım	530,14	95,68	47,84
2025-Ekim	515,94	93,30	46,65
2025-Eylül	513,50	90,38	45,19
2025-Ocak	439,38	78,13	39,07
2024	348,13	59,38	29,69
2023-2	324,69	35,94	17,97
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	235,63	21,88	10,94
2022-3	166,14	14,06	7,03
2022-2	162,86	10,79	5,40
2022-1	109,54	10,79	5,40
2021	62,00	6,85	3,42
2020	48,10	5,60	2,80
2019	37,40	4,75	2,38
2018	28,00	3,75	1,88

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.705.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

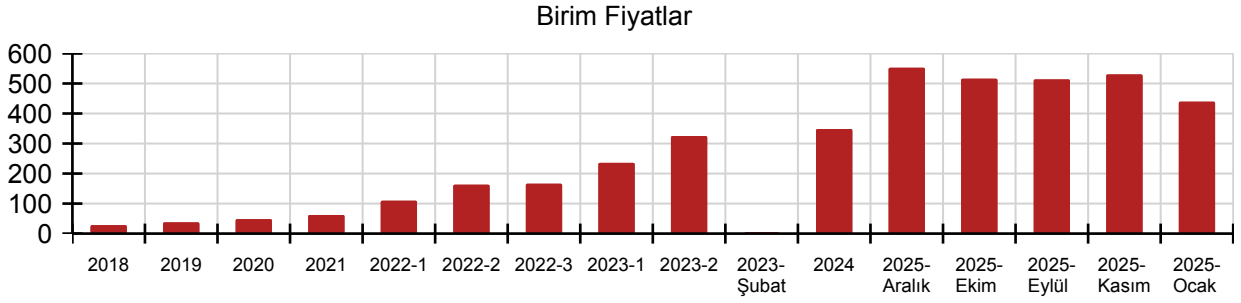

Yapım Şartları

Açık konumda su açıldığında, suyu belli bir açı ile dağıtma biçimi ve damlacık yapısında püskürterek yangını söndürme, soğutma veya yüzeyi soğutma işlevine sahip, pirinç malzemeden, onaylı açık yangın su püskürtme memesinin işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

25.705.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.705.2104		Sarkık DN 20 / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.