77.105.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.105.1003** **(P-002/C)**
Tanımı	Mineral dolgulu kompozit alüminyum levhalar ile cephe kaplaması Yapılması (6 cm kalınlıkta Taş yünü ısı yalıtım levhaları ile)
Birimi	m²
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4773,06	0,00	0,00
2025-Kasım	4619,34	0,00	0,00
2025-Ekim	4357,16	0,00	0,00
2025-Eylül	4153,65	0,00	0,00
2025-Ocak	3324,30	0,00	0,00
2024	2519,79	0,00	0,00
2023-2	1943,81	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1690,93	0,00	0,00
2022-3	1369,04	0,00	0,00
2022-2	1320,80	0,00	0,00
2022-1	956,03	0,00	0,00
2021	543,20	0,00	0,00
2020	434,23	0,00	0,00
2019	389,85	0,00	0,00
2018	295,51	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.105.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

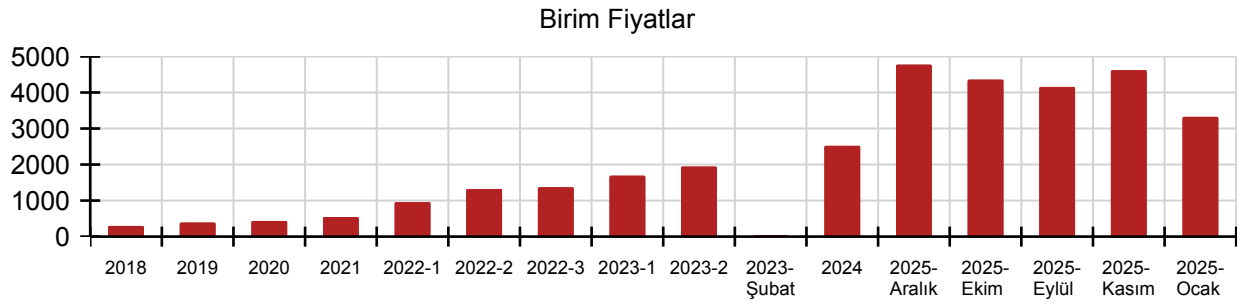

Yapım Şartları

Projesine göre kutu profil ana taşıyıcı elemanların aralarına 5 cm - 6 cm - 8 cm kalınlığında, İnorganik menşeli (Taş yünü) (TS 901-2, TS EN 13162) Levha: Teknik ve yapıda ısı, ses ve yangın yalıtımında kullanılan ısı iletkenlik hesap değeri<=0.040W/Mk dik çekme dayanımı>=7,5kPA uzun süreli kısmi daldırmada su emmesi<3kg/m2 150kg/m3 yoğunluğunda (TS EN 13500) (A sınıfı yanmaz) levhaların montajının yapılmasının ardından, 4 mm. et kalınlığında Alüminyum Kompozit Panel (0,50mm+3mm+0,50mm) 0,50 mm kalınlıktaki (EN AW 3000 Serisi) alüminyum levhaların arası 3mm kalınlıkta mineral dolgulu Alüminyum levhaların görünen dış yüzü min. 28 mikron kalınlıkta PVDF boyalı, alüminyum levhalar ve dolgu arası astar boyalı kompozit panel (Yangın Sınıfı:A2 S1 d0) levhalar ile cephe kaplaması imalatının, kutu profilden oluşturulmuş ana taşıyıcı sisteminin, duvar yüzeyine şakülünde ankrajının yapılması, antipasla korozyona karşı boyanması, 28 mikron kalınlıkta PVDF boyalı, alüminyum levhaların, derz elemanlarına bağlantısının yapılması, ana taşıyıcı derz boşluklarının alüminyum levhalardan derz çıtası ile kapatılması ve silikonlanması, her türlü malzeme ile zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat ve/veya malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montaj, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.105.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.310.1111		Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 1,0kPa (TR1) Kaplamasız Ürünler, TS EN 13162+A1 standardına göre üretilmiş, sistem standartlarına uygun, ısıl iletkenliği 0,040 W/(m.K)'in altında olan, boyutsal kararlılığı DS(70,-) sınıfı, gönyeden sapma toleransı ± 5 m	m3	0,057345
10.330.2351	04.274/2A1	Çelik çivili ısı yalıtım dübeli (9-15 cm)	Adet	5,309735
10.330.2503	04.480	Isı yalıtım levhaları yapıştırıcısı (çimento esaslı polimer katkılı)	kg	3,539823
15.550.1001	Y.23.152	Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması	kg	6,165044
15.540.1111		Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması	m²	0,464159
10.200.2411	04.715/3D1	Alüminyum Kompozit Panel (0,50mm+3mm+0,50mm) 0,50 mm kalınlıktaki (EN AW 3000 Serisi) alüminyum levhaların arası 3 mm kalınlıkta mineral dolgulu. Alüminyum levhaların görünen dış yüzü min. 28 mikron kalınlıkta PVDF boyalı, alüminyum levhalar ve dolgu aras	m²	1,053097
10.400.1022	04.769/11	Plastik ve alüminyum doğrama montaj dübeli	Adet	1,769912
10.400.1009		Kendinden kompozit takviyeli beyaz renkli sert PVC doğrama profilleri	Kg	0,221239
10.420.1305	04.530	Silikon esaslı 800 serisi macun	kg	0,013274
		İşçilik		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,663717
10.100.1042	01.210	Yalıtımcı usta yardımcısı	Saat	0,353982
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,309735
10.100.1032	01.032	Alüminyum ustası	Saat	0,132743
19.100.1087	03.587(Y)	Alüminyum doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,002212
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,022124
		Not: Bu analiz 1,88 x 1,20 = 2,26 m2 üzerinden hesaplanmıştır,		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.